

2009年1月13日
 株式会社コロナ

**コロナルームエアコン 2009年モデル
 13機種を発売**

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市 社長:内田 力)は、ルームエアコンの2009年モデル3シリーズ13機種を2009年2月から順次発売いたします。

2009年モデルは、お客様にとって本当に必要な基本機能である冷房と暖房を重視し、特にMGシリーズは寒くならない「女性いたわり除湿」や「除菌・脱臭10年交換不要フィルター」、「マルチクリーンフィルター」等を採用することにより、オールシーズン快適にお使いいただける商品です。

このほかに、シンプルで使いやすいSGシリーズ、「エアコンは冷房しか使わない」という方にピッタリな冷房専用エアコンなどをラインアップし、お客様に快適な生活空間をご提案いたします。



コロナルームエアコン MGシリーズ

★発売する商品

	型式	定格能力(kW)		小売希望価格	本体色	発売時期
		暖房	冷房			
MGシリーズ	CSH-M229G	2.5	2.2	オープン価格	(W)ホワイト	2月予定
	CSH-M259G	2.8	2.5			
	CSH-M289G	3.0	2.8			
	CSH-M409G	4.2	4.0			
	CSH-M409G2	4.2	4.0			
SGシリーズ	CSH-S229G	2.5	2.2	オープン価格	(W)ホワイト	
	CSH-S259G	2.8	2.5			
	CSH-S289G	3.0	2.8			
	CSH-S409G	4.2	4.0			
	CSH-S509G2	6.3	5.0			
冷房専用	CS-229G	—	2.2(60Hz)	オープン価格	(W)ホワイト	
	CS-289GV	—	2.8			
	CS-409GV	—	4.0			


本件についてのお問い合わせは下記へお願いいたします。
株式会社コロナ 広報室 <http://www.corona.co.jp>
 〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256-32-2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp

★商品の概要：MGシリーズの主な特長

1. 寒くならない「女性いたわり除湿(再熱除湿方式)」を採用


送風温度を適温に調節するので、お部屋の空気を冷やしすぎず、さらっと快適。女性にやさしい機能を搭載しました。しかも1時間あたり最大500ml※をしっかりと除湿します。お洗濯物の部屋干しや寝室の空調にもピッタリな機能です。

※CSH-M289G 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転。日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合、消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度23℃。

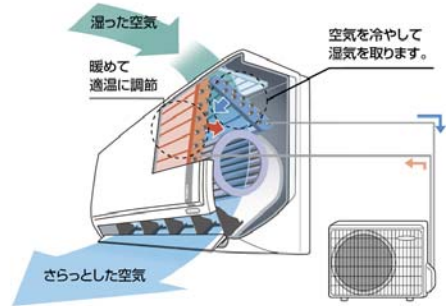

2. 除菌・脱臭の「10年交換不要フィルター※1・2」と「マルチクリーンフィルター※4・5・6」搭載

MGシリーズには10年間お手入れ・交換が不要で除菌・脱臭効果が得られる「10年交換不要フィルター」を搭載しました。銀イオンの効果でしっかりと除菌し、フィルターに塗布した二酸化マンガンの効果で、脱臭効果も10年間持続します。さらに1枚3役の「マルチクリーンフィルター」も標準装備。きめの細かいフィルターでお部屋の目に見えない細かいほこりもしっかりキャッチ。お部屋の空気を清潔に保ちます。

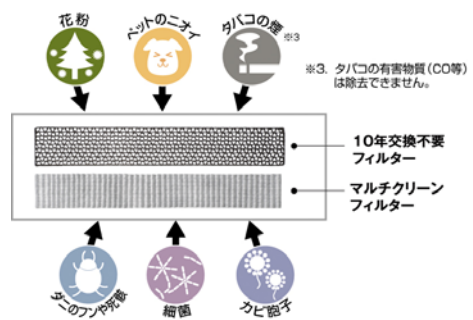

※1「抗菌」当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名：日本紡績検査協会/試験方法：JIS Z2801 定量試験(フィルム密着法)/試験報告書番号：026255-1、026255-2、030578、026255-4

※2「脱臭」1日タバコ10本、10年相当分の脱臭効果を検証。

※4「ダニ・花粉等」試験機関名：福井大学/試験方法：(ダニ・花粉)ELISA法

※5「抗菌」試験機関名：日本紡績検査協会/試験方法：JIS L1902 定量試験(菌液吸収法)試験報告番号：014215-1 試験方法：JIS Z2801 定量試験(フィルム密着法)/試験報告書番号：026256

※6「マルチクリーンフィルター」は3ヶ月を目安に交換をおすすめします。

●イラストはイメージです。




3. お手入れがラクな清潔機能満載


(1) 内部乾燥モード

運転停止後に室内機内部を乾燥させ、カビや細菌の繁殖を抑えます。

注)ご使用にならない時に付着したカビや汚れを取り除く機能ではありません。

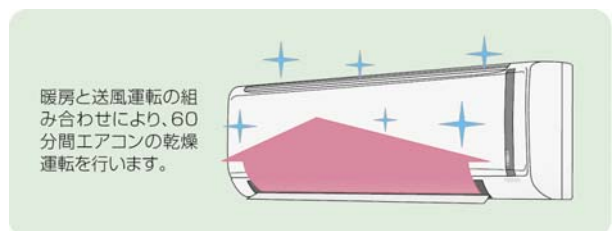

(2) 抗菌・防カビフィルター※7

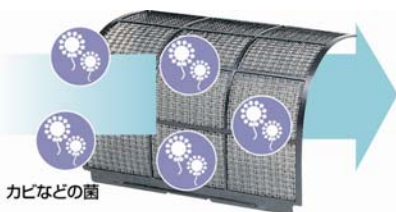

フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、エアコン内部のカビの発生をしっかりと抑えます。

※7 試験機関名：(財)日本紡績検査協会 試験方法：菌～抗菌性試験(試験番号023699) カビ～ハロー試験(試験番号014551-1及び2)

(3) 洗えるパネル

エアコン室内機本体の前面パネルはカンタンに取り外せて丸洗いができます。しっかりと洗えるので清潔感が保てます。



※「洗えるパネル」イメージ

(4) ニオイカット制御

室内機の熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、運転開始時のイヤなニオイを抑える機能です。