



このたびは、コロナルームエアコンをお買いあげいただきましてありがとうございました。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの性能を十分にお心得になったうえで正しくご使用ください。なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed and manufactured for use only in Japan. In another country which differs in voltage and frequency of the power supply from Japan, this product cannot be used and any after-sales service is not available.



コロナルームエアコン
(ウインドタイプ)

取扱説明書

シー ダブル
CW-1616
CW-1816

もくじ

	ページ
1 安全上のご注意	1～3
2 省エネのためのじょうずな使いかた	3
3 リモコンご使用の前に	4
4 リモコンが使えないとき	4
5 各部のなまえとはたらき	5
6 リモコンのなまえとはたらき	6
7 ご使用の前に	7
8 風向調節	8
9 自動運転	8
10 手動運転	9
11 ドライ運転	9
12 内部乾燥運転	10
13 タイマー運転	10
14 エアコンの運転と性能について	11
15 据え付け	11
16 お手入れのしかた	12
17 故障かな?と思ったら	13
18 仕様	13
19 保証とアフターサービス	14
20 長期使用製品安全表示制度に 基づく本体表示について	14

1 安全上のご注意(必ずお守りください)

●ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

○表示の説明

表 示	表 示 の 意 味
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

○図記号の説明

図 記 号	図 記 号 の 意 味
	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	指示する行為の強制（必ず守ること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

据え付け時のご注意

警告

**据え付けは据付説明書にしたがい確実に
おこなう**

据え付けが不完全な場合は、水もれや、感電、火災、
エアコン落下によるけがの原因になります。



必ず守る

アース（接地）は確実におこなう

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース
線に接続しないでください。
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のとき
に感電する原因になります。



アース工事

**電気工事が必要な場合は、お買いあげ
の販売店または専門業者に依頼する**

配線などに不備があると漏電や火災の原因になります。



必ず守る

**据え付けは強度が十分な場所を選定し、
説明書どおりにおこなう**

据え付けに不備があるとエアコンの落下によるけがや
騒音・振動が増大する原因になります。



必ず守る

漏電しゃ断器を取り付ける

漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電、火災の
原因になります。
お買いあげの販売店または専門業者に依頼してくださ
い。




必ず守る

注意

**可燃性ガスのもれるおそれのある
場所へは設置しない**

万一ガスがもれてエアコンの
周囲にたまると、発火の原因
になることがあります。



禁止

移設・修理時のご注意

警告

**修理は、お買いあげの販売店または
コロナサービスセンターに依頼する**

修理に不備があると感電、火災などの原因になります。



必ず守る

**エアコンを移動再設置する場合などは、
据付説明書にしたがい確実におこなう**

据え付け不備があると、水もれや、感電、火災、エ
アコン落下によるけがの原因になります。



必ず守る

■据え付けに関する詳細については、11ページの「据え付け」の項目をごらんください。

■修理については、13・14ページの「故障かな?と思ったら」や「保証とアフターサービス」の項目をごらんください。

安全に使っていただくためのご注意

警告

電源コードの途中での接続、延長コードの使用、タコ足配線はしない

感電や発熱・火災の原因になります。



禁止

電源プラグは、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差しこむ

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

コンセントにがたつきがある場合は、お買いあげの販売店または専門業者に修理を依頼してください。



必ず守る

運転中に、電源プラグを抜いて停止しない

感電や火災の原因になります。



禁止

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重い物をのせたり、加熱や加工したりしない

電源コードが破損して、感電や発熱・火災の原因になります。



禁止

エアコン内部の洗浄はお客様自身ではおこなわず、必ずお買いあげの販売店またはコロナお客様相談窓口にご相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄をおこなうと、樹脂部分が破損したり水もれなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気部品やモーターにかかる、故障や発煙・発火の原因になることがあります。



必ず守る

吹出口、吸込口に指や棒などを入れない

内部でファンが高速回転しており、けがの原因になります。また、吹出口に指や棒などを入れると感電や故障の原因になります。



禁止

**エアコンが冷えない場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられるので、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターに相談する
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する**

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒な生成物が発生する原因になります。



必ず守る

長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やしすぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。



禁止

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因になります。お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターに依頼してください。



プラグを抜く

注意

電源プラグを抜くときは、コードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。



禁止

長期間使用しない場合は電源プラグを抜く

ほこりがたまって発熱・発火の原因になることがあります。



プラグを抜く

お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

内部でファンが高速回転しておりますのでけがの原因になることがあります。



プラグを抜く

燃焼器具と併用するときは、こまめに換気する


換気が不十分な場合は、酸素不足により不完全燃焼の原因になることがあります。



必ず守る

特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になることがあります。



禁止

エアコンの風が直接あたる所で燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



禁止

エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせない


漏電によって感電や発火の原因になることがあります。



水ぬれ禁止

長期使用で傷んだままの取付枠などで使用しない

エアコンの落下・転倒につながり、けがなどの原因になることがあります。



禁止

動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



禁止

ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になることがあります。



ぬれ手禁止

エアコンのアルミフィンにさわらない

けがの原因になることがあります。



接触禁止

⚠ 注意

冷房およびドライ運転中は、窓を閉めて吹出口をふさがない

温風で窓ガラス破損の原因になることがあります。



禁止

吸入口や吹出口をふさがない

冷風が出なくなるなどの能力低下や故障の原因になることがあります。



禁止

エアコンの下に他の電気製品や家具などを置かない

水滴が滴下する場合があります、汚損や故障の原因になることがあります。



禁止

取りはずすときは、エアコンを傾けない

内部にたまっている水が滴下して家財などをぬらす原因になることがあります。



禁止

豪雨や台風のときは、運転を停止して窓を閉める

運転のため窓を開けたままにすると、室内に浸水して家財をぬらす原因になることがあります。



必ず守る

外出するとき


外出するときには窓を閉め、必ず鍵をかけてください。



必ず守る

取り付け、取りはずすときは、オープンパネルを持たない

エアコンを取り付け、または取りはずすときは、オープンパネル下部の引掛け部は持たないでください。オープンパネルがはずれ、機具が落下することがあります。



禁止

■次のような使用はさけてください

- 水蒸気が発生する場所での運転
- 窓やドアを開けたままでの運転
- 適室より大きい部屋での運転
(設定温度に達しなかったり、除湿量が多くなるため、室外側から水滴が出てくる場合があります。)
- 動植物や医薬品等の保存などの特殊用途での運転
(エアコン品質低下の原因になることがあります。)
- 油がエアコンに付着するような場所での使用
(本体の破損や落下することがあります。)

2 省エネのためのじょうずな使いかた

エアフィルタの掃除はこまめに

エアフィルタの目づまりは冷房能力を弱め、電気代がムダになります。2週間に一度はぜひお掃除をしてください。また、エアフィルタを付け忘れると、エアコン内部が汚れ、故障の原因になります。

室内温度は適温に

冷やしすぎは健康によくありません。また、電気のムダ使いにもなります。冷房は26～28℃を目安にお使いください。特に身体のご不自由な方や乳幼児、お子さま、お年寄り、ご病気の方などがご使用の場合は、周囲の方が常に注意して、快適な室温に調節してあげてください。

タイマーを有効に

おやすみ時など、タイマーを有効に利用し、必要なときだけ運転するようにしましょう。電気のムダが省けます。

吸入口・吹出口をふさがない

あみ戸・カーテン・すだれなどの障害物があると、エアコンの性能が低下したり、保護装置がはたらいて運転できないことがあります。

風向調節をじょうずに

室温がむらにならないように風向を調節してください。ルーバーは必ず開けて使用してください。また、ルーバーで吹出口をふさぐようにして長時間、冷房・ドライ運転をしますとルーバーの表面やエアコン本体に露が付き滴下することがありますのでご注意ください。


窓にはカーテンやブラインドを

カーテンやブラインドで熱のもれを防ぎましょう。直射日光を防ぐと省エネ効果があります。


3 リモコンご使用の前に

ご使用になる前に付属の乾電池をリモコンに入れてください。

リモコンの裏ふたを開けます。




単4乾電池2個を入れます。




※ ⊕ ⊖ を正しくセットします。

ふたを閉めます。



リセットボタンを先の細いもので押します。



乾電池の交換時期

■液晶表示部がうすくなってきたら、電池が消耗してきています。
新しい乾電池に交換してください。

使用乾電池

■単4形 (UM-4) 1.5V 2個

お知らせ

- 通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
- 付属の乾電池は最初にご使用するときのためにご用意しているものですので、1年未満で消耗することがあります。

ご注意

乾電池は誤った使いかたをしますと液もれや破れつすることがありますので、つぎの点について特にご注意ください。

- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は寸法・性能などに、一部異なる部分がありますので使用しないでください。
- 長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはずしておいてください。

4 リモコンが使えないとき

リモコンの電池が切れたり、リモコンが見つからないときに、本体の「自動運転 入/切」ボタンで運転・停止ができます。

- 内部乾燥
- タイマー
- 運転



本体の自動運転ボタンを押します。


- 現在の室温に合わせた自動運転を開始します。
( 自動運転 8ページ)
- 本体の自動運転ボタンでは、運転モード、設定風量、設定温度の変更はできません。
運転内容がお好みに合わないときは、リモコンで操作をおこなってください。

ご注意


- 自動運転ボタンを3秒以上押し続けると、内部乾燥運転を開始しますのでご注意ください。
( 内部乾燥運転 10ページ)

5 各部のなまえとはたらき

正面

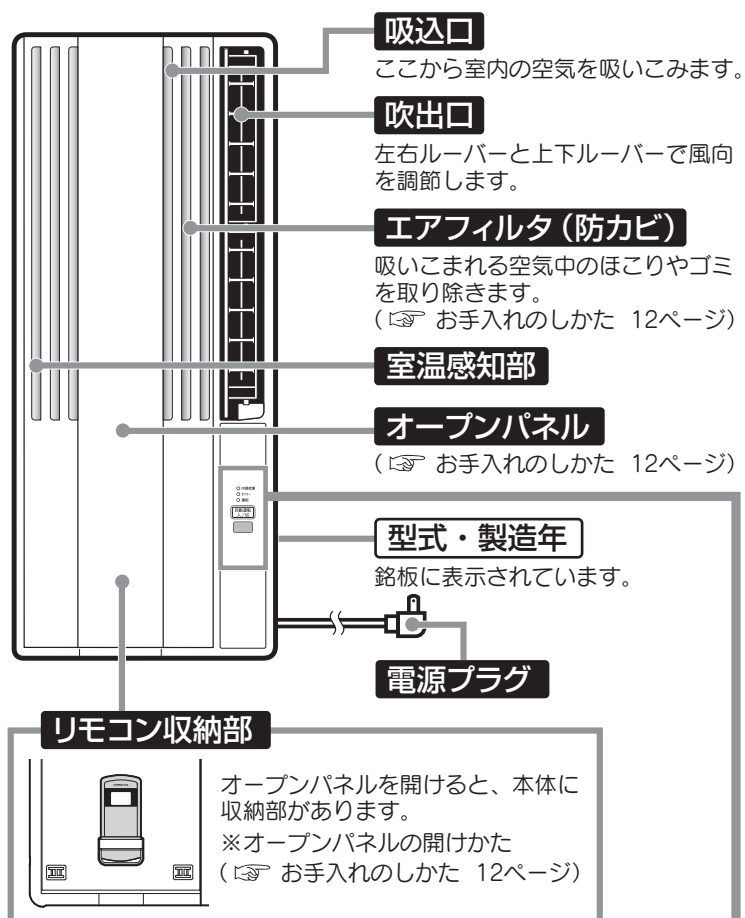


背面


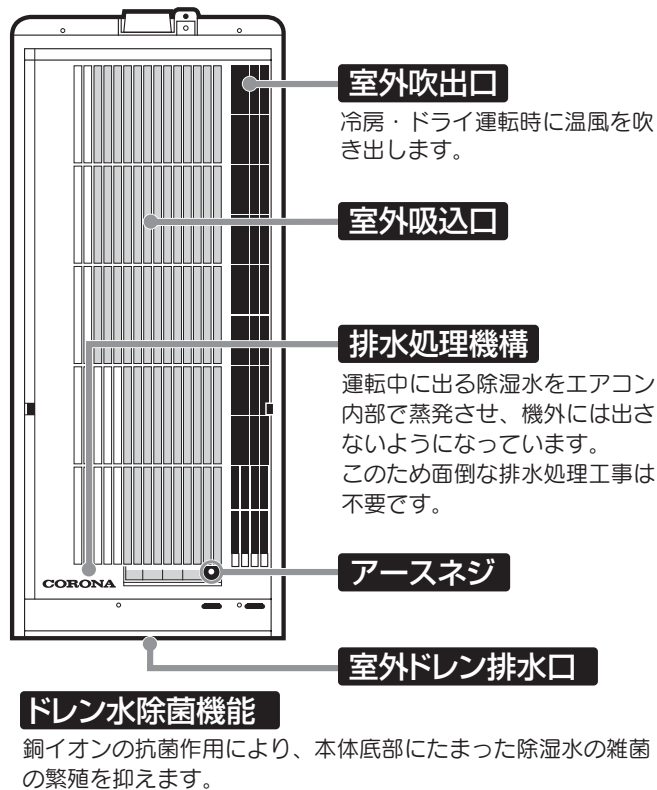


本体表示部とリモコンの文字板の表面に保護シートを貼っていますので、取り除いてください。
(コーナー部分にセロハンテープを貼り付け、いっしょにはがすとより簡単に取り除けます。)

本体表示部

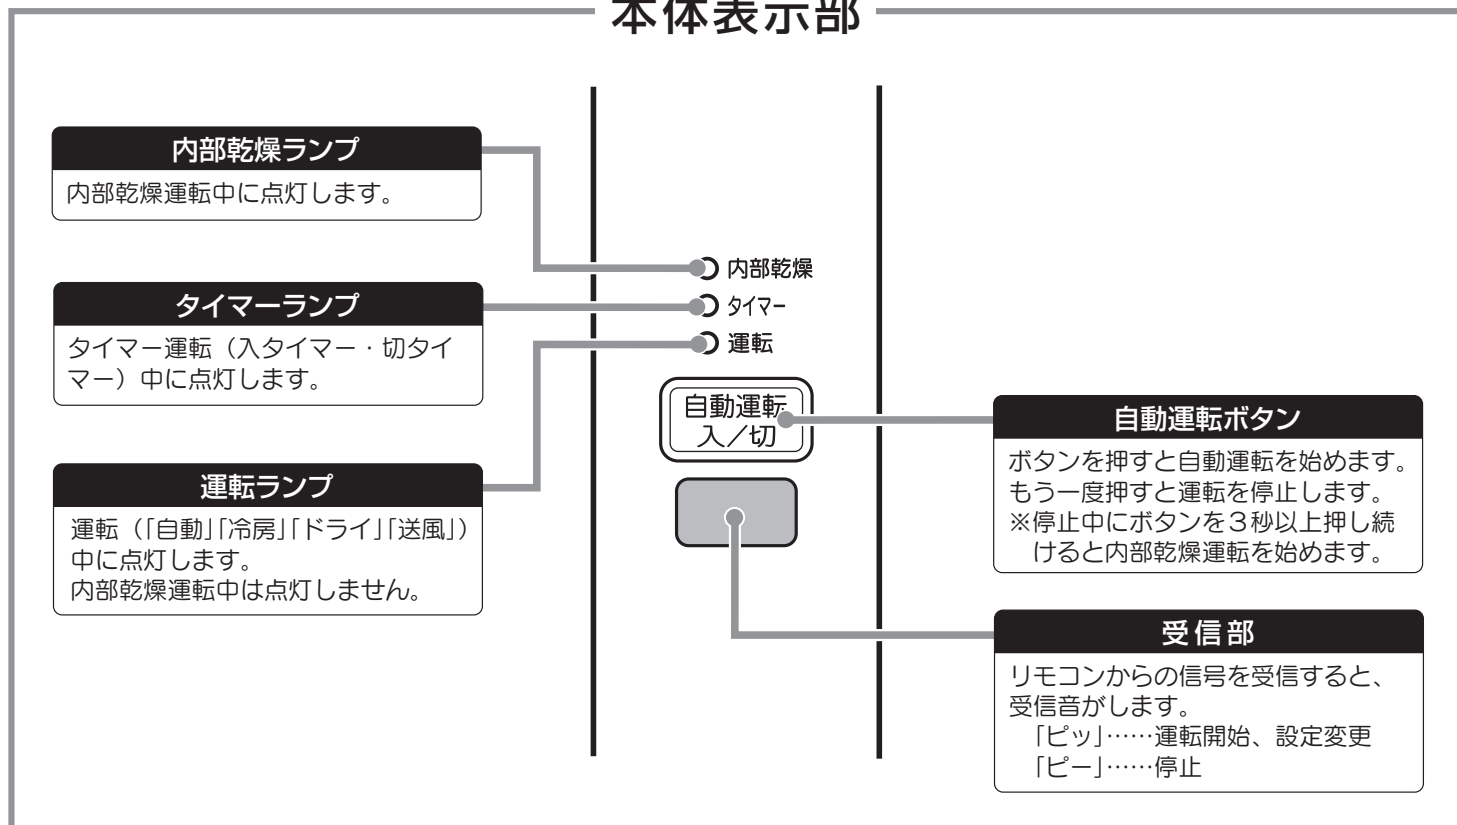




リモコンのなまえとはたらき

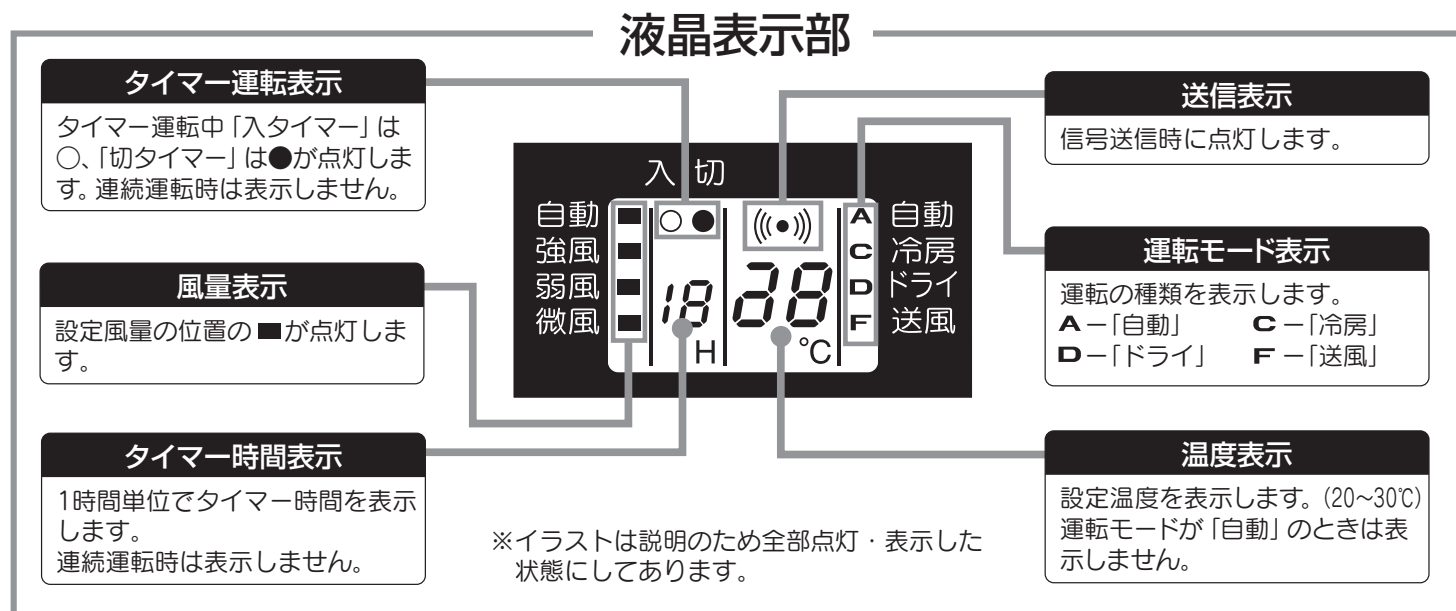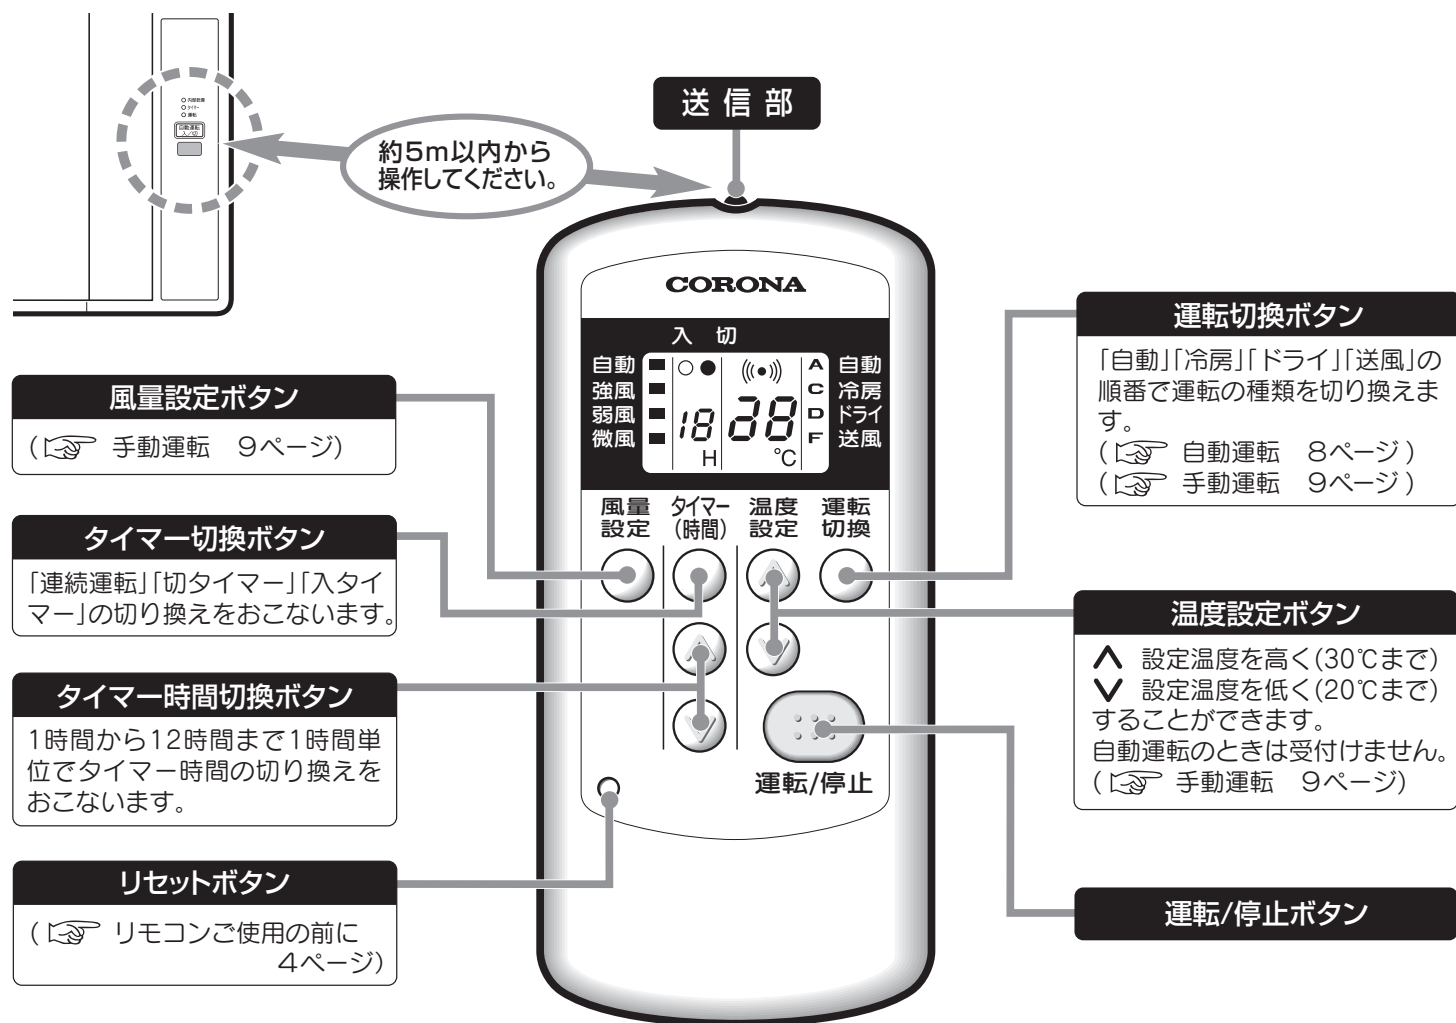

ご注意

- 本体受信部とリモコンの間にカーテンなど信号をさえぎる物があると動作しません。
- リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。
- リモコンを直射日光のあたる所や、ストーブなどの近くに置かないでください。
- 本体受信部に直射日光があたる場合、エアコンは正しく動作しない場合があります。カーテンなどでさえぎってください。
- 電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯がある部屋では、リモコンの信号を受付けない場合があります。このようなときは、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

7 ご使用の前に

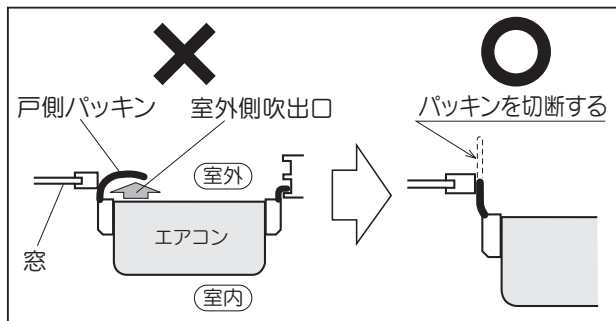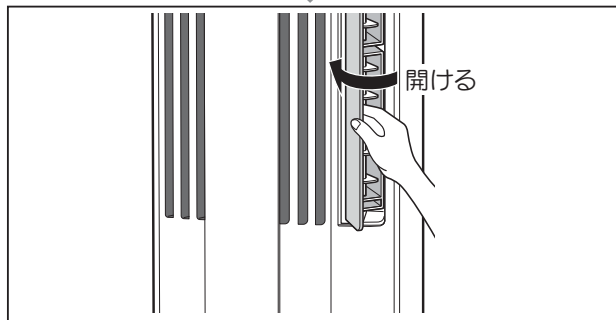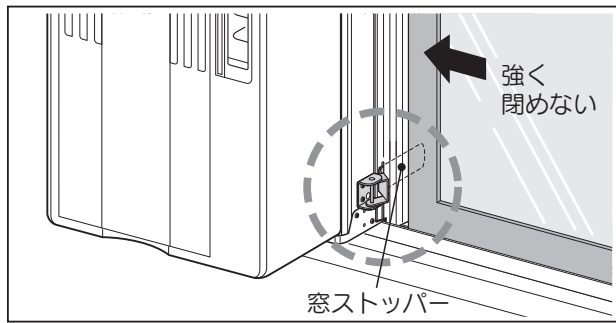

窓・あみ戸を開けます。

- 室外側への放熱のため、窓・あみ戸を開けます。
(窓・あみ戸は途中で止めずに、完全に開けてください。)

窓を窓ストッパーまで閉めます。

- 窓を窓ストッパーにあたるまで、ゆっくりと閉めます。

ご注意

- 窓の種類により、窓と窓ストッパーのあたる部分が10mm以下の場合、窓を強く閉めると、取付枠が変形し窓ストッパーが効かない場合がありますのでご注意ください。

吹出口のルーバーを開けます。

- 吹出口のルーバーを正面の位置まで開けます。

ご注意

- 吹出口のルーバーは、必ず開けて使用してください。
- 窓・あみ戸・パッキンで吸込口・吹出口をふさぐと、エアコンの性能が低下したり、保護装置がはたらいて運転できないことがあります。


窓の右側に据え付けの場合

パッキンが室外側の吹出口をふさいでいませんか

窓よりはみ出した戸側パッキンを切断してあるか確認してください。
はみ出したままですと、室外側吹出口をふさいでしまい、能力不足となり、「冷えない」といった症状の原因になりますので、必ず切断してください。


窓ストッパーと鍵の使いかた

エアコンを運転するとき

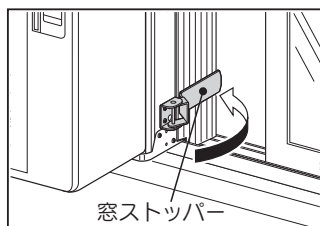


窓ストッパーを出します。

- 窓ストッパーを矢印方向に回し室外側に出します。

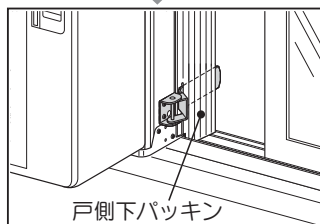

戸側パッキンを窓ストッパーの外側へ出します。


- 切込部から外側にかぶせます。

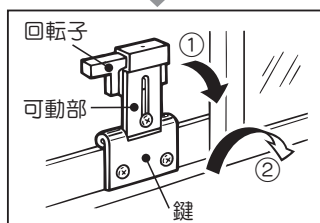

鍵をかけます。


- 可動部を矢印①の方向にたおし、回転子を矢印②の方向に回転させ、反対側引き戸の枠にかけます。

運転を停止して、窓を閉めるとき

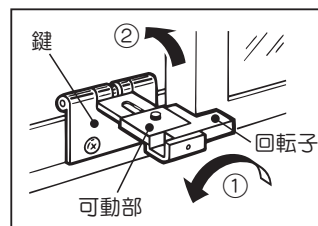

鍵をはずします。

- 回転子を矢印①の方向へ回転させて、矢印②の方向へ可動部をおこします。

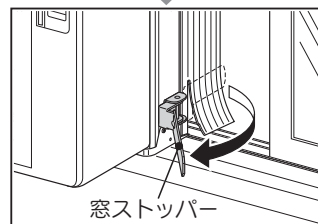

窓ストッパーを入れます。

- エアコン側の窓を開けて窓ストッパーを戸側パッキンからはずし、矢印方向に回して室内側に入れます。

ご注意

- エアコンを使用しないときは、必ず窓ストッパーを室内側に向けてください。窓の開け閉め時など、窓破損の原因になることがあります。


引き戸を閉め窓の鍵をかけます。

8 風向調節

空調効果をより高めるために風向をルーバーで調節してください。


左右ルーバー

ご使用前にルーバーを正面の位置まで開けます。
左側全開から右側は軽くあたるところ（ストッパー部）
までの範囲で、左右
に調節してください。

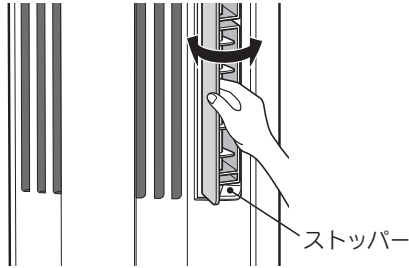

上下ルーバー

通常は水平または、少し上向きにしてください。

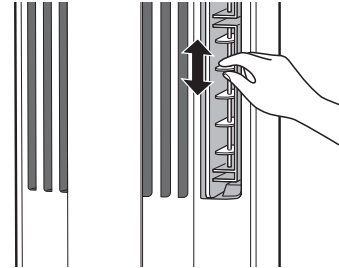

ご注意

- ルーバーは必ず開けて使用してください。
- ルーバーで吹出口をふさぐようにして長時間、冷房・ドライ運転をしますとルーバーの表面やエアコン本体に露が付き滴下することがあります。

9 自動運転

室温センサーをもとに運転開始時の室温に応じて冷房・ドライ・送風のいずれかを自動的に選んで運転を開始します。



運転/停止ボタンを押します。

■リモコン表示部とエアコン本体の運転ランプが点灯し、運転を開始します。

「自動」以外の運転モードが選択されている場合は…

運転切換ボタンで「自動」を選びます。

■ボタンを押すと、つぎの順番で運転の種類が切り換わります。

A 自動 ▶ C 冷房 ▶ D ドライ ▶ F 送風

エアコンが自動的に選ぶ運転の内容

運転開始時の室温	運転の種類	設定温度	風量
27℃以上のとき	冷房	26℃	自動
25℃～27℃未満のとき	ドライ	25℃	微風
23℃～25℃未満のとき		23℃	
23℃未満のとき	送風	23℃	微風

※ドライ運転を選択したときは室温によってはすぐに運転しないこともあります。

ご注意

- 自動運転の場合、設定風量・設定温度の変更はできません。運転内容がお好みに合わないときは、手動運転に切り換えて風量・温度を調節してください。
- 自動運転では、表示部に設定温度は表示されません。

10 手動運転 (冷房・ドライ・送風)

冷房・ドライ・送風運転をお好みにより選択できます。一度セットすると、次回からは運転 / 停止ボタンを押すだけで同じ内容の運転ができます。



運転/停止ボタンを押します。

■リモコン表示部とエアコン本体の運転ランプが点灯し、運転を開始します。



運転切換ボタンを押し、運転の種類を選びます。

■ボタンを押すと、つぎの順番で運転の種類が切り換わります。

A 自動 ▶ C 冷房 ▶ D ドライ ▶ F 送風



風量を変えたいときは……
風量設定ボタンを押します。

■風量設定ボタンを押すと、つぎの順序で風量が切り換わります。

自動 ▶ 強風 ▶ 弱風 ▶ 微風

■風量「自動」では室温に応じ風の強さが自動的に変わります。

■ドライ運転のときは風量設定は「自動」を表示し微風で運転します。



設定温度を変えたいときは…

- ▲ ボタンを押すと設定温度があがり、
- ▼ ボタンを押すと設定温度がさがります。

設定温度範囲とおすすめ温度

室温と外気温との差が大きくなりすぎると健康によくありません。おすすめ温度の範囲でのご使用が理想的です。

運転の種類	冷 房	ド ラ イ	送 風
おすすめ温度	26～28℃	室温より1～2℃低め	—
設 定 範 囲	20～30℃ (1℃刻み)		


ご注意

- リモコンは必ず本体に向けて操作してください。
- 湿度が高いときに長時間冷房・ドライ運転をすると、エアコンの吹出口付近に露が付き滴下することがあります。

11 ドライ運転

冷房・風量「微風」運転で、お部屋の温度をあまり下げないで湿気をとります。

■風量表示は消灯し、風量設定ボタンを押しても風量は切り換わりません。

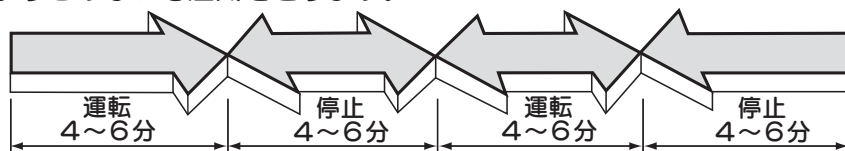

室 温	ド ラ イ 運 転 の 内 容	
設定温度より2℃以上高い場合	連続に運転	
設定温度から+2℃までの場合	6分運転 4分停止をくり返す	停止中は室内送風機も停止する
設定温度以下の場合	4分運転 6分停止をくり返す	
18℃以下の場合	運転を停止	

冷房シーズン終了時にはカビの発生をおさえるために、内部乾燥運転をおこない、内部をよく乾燥させてください。(👉 内部乾燥運転 10ページ)

12 内部乾燥運転

運転後や長期間お使いにならないときに内部乾燥運転をすると、エアコン内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖をおさえます。

エアコン停止中に本体表示部の自動運転ボタンを3秒以上押すと、内部乾燥運転を開始します。


- 内部乾燥運転中は、内部乾燥ランプが点灯します。
- 内部乾燥運転は、運転開始約60分後に自動停止します。
- 内部乾燥運転を途中で停止したいときは、自動運転ボタンを押すか、リモコンの運転/停止ボタンを押してください。

ご注意

- 内部乾燥運転中は、エアコン内部にこもった湿気を放出するため室内の湿気が上がることがありますので、窓を開けてお使いになることをおすすめします。
- 内部乾燥運転は、すでに発生したカビや雑菌を除去するはたらきや殺菌効果はありません。

13 タイマー運転

タイマーをじょうずに使って必要な時間だけ運転するようにしましょう。

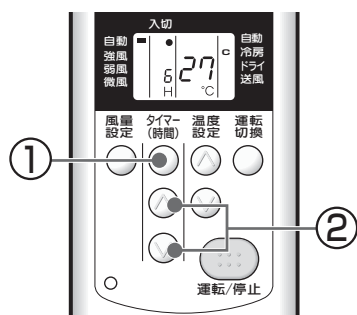

切 (運転→停止)・入 (停止→運転) タイマーのセット

①タイマー切換ボタンを押します。

- ボタンを押すたびに、次のように表示が切り換わります。



切タイマーの場合は… 切 ● を選択します。
入タイマーの場合は… 入 ○ を選択します。

- ※運転モードを確認してください。
- ※本体のタイマーランプの点灯を確認してください。



【切タイマー】

例えば…2時間後に運転をやめたい場合



【入タイマー】

例えば…6時間後に運転をさせたい場合



取消

② (▲)・(▼) ボタンでタイマー時間をセットします。

- (▲)・(▼) ボタンを押して、エアコンを停止または開始させたい時間に合わせます。(表示の時間後にエアコンの運転を停止または開始します。)
- ※1時間から12時間まで1時間単位でセットできます。
- ※セット時間は記憶されます。

【おやすみ自動運転】

切タイマー運転をすると、通常の設定温度に対し右記のように設定温度を変更します。
おやすみ中は体温調節機能が低下しますので、冷えすぎないように室温コントロールします。
風量「自動」の場合は微風運転になります。

切タイマー運転開始 1時間後の設定温度	切タイマー運転開始 2時間後の設定温度
約1℃高め	約2℃高め
(2時間後以降は、2時間後の設定温度と同じままとります。)	

タイマーセットを取り消したいとき……

タイマー切換ボタンを押して連続運転にします。

切 ● タイマーのとき… 切 ● とタイマー時間の表示は消えます。(2回押し)
入 ○ タイマーのとき… 入 ○ とタイマー時間の表示が消え運転を開始します。

- ※本体の運転開始とタイマーランプの消灯を確認してください。
- ※運転を停止したい場合は、運転/停止ボタンを押してください。

ご注意

- タイマー運転中に停電があったときは、通電が再開したらタイマーをセットしなおしてください。
- 電池交換をすると切タイマーは1時間、入タイマーは6時間の設定となりますので再度設定しなおしてください。

14 エアコンの運転と性能について

除湿水の処理について

- 運転中に出る除湿水を、エアコン内部で蒸発させ、機外には出さないようになっていますが、部屋の湿度が80%をこえた状態で長時間運転しますと、室外側へ除湿水が滴下することがあります。

3分間保護について

- 運転を停止してすぐに再開しても、エアコンにむりがかからないように保護装置がついています。約3分間送風運転を続けた後、自動的に通常の運転に切り換わります。

エアコンの運転条件

冷房運転	外気の温度 約21℃以上 43℃以下 部屋の温度 約21℃以上 32℃以下 部屋の湿度 80%以下
ドライ運転	80%をこえた状態で長時間運転するとエアコンの表面に露が付き滴下することがあります。

※上記以外の条件で長時間運転されますと保護装置がはたらき運転できないことがあります。

※冷房、ドライ運転の場合、部屋の温度が低いとき、熱交換器に霜が付くことがあります。また霜を解かすため自動的に約3分間送風運転に切り換わることがあります。

ドライ運転の特性

- 室内送風機は、風量表示ランプは消灯したままで微風で運転し、室温を感知しながら運転・停止をくり返します。

吹出口の冷風温度について

- 運転開始時や室内・室外の温度・湿度の状況により、吹出口から不均一な温度の冷風が出る場合がありますが、異常ではありません。

アルミフィンの変色について

- 熱交換器に使用しているアルミフィンには性能向上のため、樹脂の表面処理を実施しています。銅管のろう付けの際の熱により一部変色をしていますが、性能および耐食性など何ら影響ありません。

15 据え付け

警告

据え付けは強度が十分な場所を選定し、据付説明書にしたがって確実にこなってください。
据え付けが不完全な場合は、水もれや、感電、火災、エアコン落下によるけがの原因になります。
また、騒音や振動の増大する原因になります。

注意

ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。


据え付け場所

■このような場所への設置はさけてください

- 油や煙・蒸気にさらされる場所
- 機械加工工場など、溶剤や油・粉塵の多い場所
- 海岸地区のような塩分の多い場所
- 温泉地のような硫化ガスの発生する場所
- テレビやラジオが1m以内にある場所
- 火災報知器が1.5m以内にある場所
- 動植物に直接風があたる場所
- 吸込口や吹出口がふさがれる場所
- 業務用としての使用および車両、船舶など移動するもの

■騒音にもご配慮を

- 窓の強度が十分で、取付枠にもゆりみがないことを確認してください。
(強度不足及び取付枠のゆりみがあると、騒音や振動が他へ伝わり増大する原因になります。)
- 室外側の吹出口の近くに障害物を置きますと、騒音増大のもとになることがあります。
- 室外側の吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- エアコンをご使用中異常音がする場合は、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。

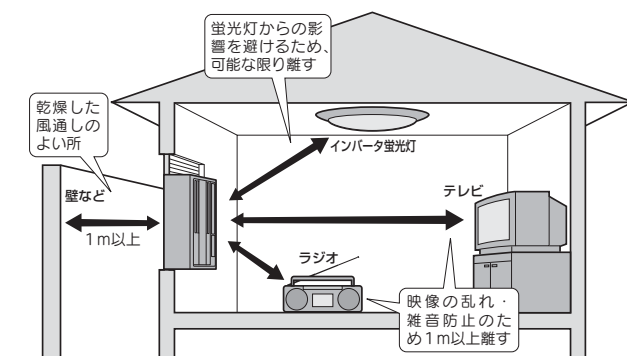

※地域（電波の弱い地域）によっては1m以上離しても雑音が入る場合があります。

取りはずし・移設

注意

- 取りはずす前には、エアコン底部の室外ドレン排水口から完全に水を抜き取ってください。
- 取りはずすときは、エアコンを傾けないでください。
- 取りはずしたときは、エアコンを横倒し、横積み状態で保管・移動しないでください。故障の原因になります。

16 お手入れのしかた

警告

エアコン内部の洗浄はお客様自身ではおこなわず、必ずお買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。
誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄をおこなうと、樹脂部分が破損したり水もれなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気部品やモータにかかる、故障や発煙・発火の原因になることがあります。

注意


お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてからおこなってください。
内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になることがあります。

エアフィルタのお手入れ

■エアフィルタにほこりがつまると風量が減少し、能力が低下します。2週間に一度はお手入れをしてください。


■エアフィルタの取り出し方

1. 右図のようにオープンパネルの下つまみを手前に引いて、オープンパネルを上を持ち上げてはずします。
2. エアフィルタの引掛けつめ5カ所をはずし、エアフィルタをはずします。




■エアフィルタの掃除

掃除機を使用するか、軽くたたいてください。
汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗うと効果があります。洗ったあとは、よくすすぎ日陰で乾かしてから、もとどおり取り付けてください。



■オープンパネルの取付

オープンパネルの上部を引掛け、右図の●印4カ所を確実に押してください。

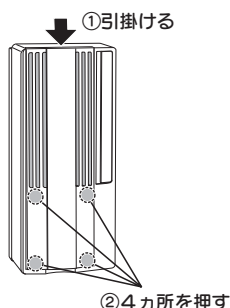

使い始めるとき

- アース線が断線したり、はずれていないか確認します。
- 運転中は、窓を閉めて吹出口をふさがないでください。
温風で窓ガラス破損の原因になることがあります。
- 電源プラグを差しこみます。
- リモコン収納部よりリモコンを取り出し、電池を入れます。

お願い

- エアフィルタをはずしたまま運転するとゴミが付着し、故障の原因になります。
- エアコンは必ず正立で運搬・保管してください。
- シーズンオフなど、エアコンを取りはずす前には、エアコン底部の室外ドレン排水口から完全に水を抜き取ってください。

点検整備のおすすめ

エアコンを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。ご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ・ほこりなどにより除湿水の処理が悪くなり、水もれの原因になることがあります。
エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。
点検整備は、お買いあげの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

オープンパネルおよび本体のお手入れ

■オープンパネルのお手入れには、スポンジや布などのやわらかいものを使用してください。

水洗いするときは、中性洗剤を溶かした40℃以下のぬるま湯か水を使用し、洗ったあとはよくすすいで、やわらかい布で水分をふき取るか、日陰で乾かしてから、もとどおりに取り付けてください。


■エアコン本体やリモコンは、やわらかい布でからぶきしてください。

■汚れがひどいときは、40℃以下のぬるま湯か水でかたくしぼった布などでふいてください。
絶対に水をかけないでください。

■ベンジン、シンナー、みがき粉、化学ぞうきんなどは、変形や変色の原因となりますので使用しないでください。

長期間使わないとき

- 本体底部にたまった除湿水を排水する。
 1. 水受け容器を準備します。
 2. 室外側底部にあるゴム栓をはずします。
 3. 排水が終わったら、ゴム栓を戻します。



- 内部乾燥運転をして内部をよく乾燥させます。
(内部乾燥運転 10ページ)
- 内部乾燥運転終了後、電源プラグを抜きます。
- エアフィルタを掃除してもとどおり取り付けます。
- リモコンの電池を取り出し、リモコンは本体のリモコン収納部に保管します。(リモコン収納部 5ページ)

17 故障かな？と思ったら

修理・サービスをお申し付けになる前に次の点をお調べください。

症 状		原 因・処置方法
故障では ありません	部屋がにおう	■壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいるにおいが出てくるためです。
	“シュー” “シュー” “シャワ” “シャワ” という音 がある	■冷房・ドライ運転開始時や運転中に“シュー” “シュー” と水の流れるような音がすることがあります。これは、冷媒の流れる音です。 ■冷房・ドライ運転中に“シャワ” “シャワ” という音がすることがあります。これは内部で除湿水を自動的に処理している音です。
もう一度 お調べください	運転しない	■停電ではありませんか。 ■ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ■電源プラグがはずれていませんか。 ■リモコンの電池が切れていませんか。
	よく冷えない	■室外側の吸込口や吹出口を窓・あみ戸・パッキン等でふさいでいませんか。 ■エアフィルタにほこりやゴミがつまっていますか。 ■左右ルーバーで吹出口をふさいでいませんか。 ■上下ルーバーが適正な位置になっていますか。 ■風量設定が「微風」になっていませんか。 ■ドアや窓が開いていませんか。 ■温度設定が適正な温度になっていますか。 ■送風運転になっていませんか。
停電のとき		■運転中に停電したとき すべての運転を停止します。 通電が再開すると、本体の運転ランプが点滅してお知らせします。 運転をつづけたいときは、あらためて運転/停止ボタンを押しなおしてください。 ■タイマーセット中に停電したとき タイマー予約は取り消しとなり、本体のタイマーランプも消灯します。 通電再開後、再度セットしなおしてください。
運転中誤作動したとき		■万一、カミナリ・カー無線などにより誤作動したとき コンセントから電源プラグを抜き、もう一度差しこみなおしてから、運転/停止ボタンを押しなおしてください。

18 仕 様

型 式		CW-1616	CW-1816
種 類		ウインド形・空冷式・冷房専用	
電 源		単相 100V 50/60Hz	
冷 房	能 力	1.4/1.6 kW	1.6/1.8 kW
	運 転 電 流	6.0/6.3 A	6.7/7.1 A
	消 費 電 力	545/625 W	605/705 W
	通年エネルギー消費効率(APF)	2.4/2.4	2.4/2.4
房 間 の 目 安	鉄筋アパート 南向き洋室	10/11 m ²	11/12 m ²
	木 造 南向き和室	6/7 m ²	7/8 m ²
除 湿 能 力		0.8/1.0 L/h	1.0/1.2 L/h
始 動 電 流		25/23 A	27/26 A
運転音(強風)(音響パワーレベル)		室内 51/53 dB 室外 62/64 dB	室内 52/54 dB 室外 62/64 dB
総 質 量		21 kg	
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)		750 mm×335 mm×240 mm	
付 属 品		標準取付枠・リモコン・乾電池(単4形 2個)	

■運転特性は、JIS C 9612 : 2013 (日本工業規格) に基づいた数値です。

■この製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。

■長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。運転を「停止」しても約2Wの電力を消費します。

19 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (別添)

- 保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は買いあげいただいた日から1年間です。(ただし、冷媒回路の保証期間は5年間です。)

保証期間中は

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後は

- お買いあげの販売店またはコロナお客様相談窓口にご相談ください。修理によって使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理を依頼されるときは

- 「エアコンの運転と性能について」(P.11ページ)、「故障かな?と思ったら」(P.13ページ)を調べていただき、それでも異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店またはお近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。ご連絡いただきたい内容は次の通りです。

- ・品名: ルームエアコン
- ・型式 (本体銘板 (P.5ページ) または保証書をごらんください。)
- ・お買いあげ日 (保証書をごらんください。)
- ・故障内容 (できるだけ具体的に。本体表示部のランプが点滅しているときは、その内容も確認してください。)
- ・ご住所・お名前・電話番号 ・訪問ご希望日

- この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ご相談先 お客様ご相談窓口一覧表をごらんください。

■エアコン廃棄時にご注意願います。



ウインドエアコンには最大でCO₂(温暖化ガス) 900kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の見える化表示について】

この表示は、ウインドエアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます〉

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

20 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

- 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍におこなっています。

【製造年】 (本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

【標準使用条件】 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧	定格表示電圧による
	周波数	定格表示周波数による
	冷房室内温度	27℃ (乾球温度)
	冷房室内湿度	47% (湿球温度 19℃)
	冷房室外温度	35℃ (乾球温度)
	冷房室外湿度	40% (湿球温度 24℃)
	設置条件	機器の据付説明書による標準設置
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ	機器能力に見合った広さの部屋 (畳数)
想定時間	1年あたりの使用日数	東京モデル 冷房 6月2日から9月21日までの112日間
	1日あたりの使用時間	冷房 9時間/日
	1年間の使用時間	冷房 1,008時間/年

- 設計上の標準使用期間とは、運転時間や温湿度など、左記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ご注意

- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が左記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

お客様ご相談窓口一覧表

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。


受付時間 午前9時～午後7時(日曜、祝祭日は除く)

日は除く)

北海道地区	札幌地区	札幌市東区南一条二丁目2-5	〒003-0028	TEL(011)864-0440(代表)	FAX(011)863-3154
	旭川地区	旭川市東旭川北一条二丁目3-23	〒003-0873	TEL(011)879-2121(代表)	FAX(011)871-2400
	釧路地区	釧路市花岡町4-17	〒078-8261	TEL(0166)37-2330(代表)	FAX(0166)37-2338
	帯広地区	帯広市西一条北一丁目17-1	〒078-8251	TEL(0166)39-7733(代表)	FAX(0166)39-7744
	函館地区	函館市西栲楸町21-2	〒090-0056	TEL(0157)36-9009(代表)	FAX(0157)36-5959
北東北地区	青森地区	青森市古館一丁目12-38	〒085-0038	TEL(0154)24-4191(代表)	FAX(0154)24-0451
	八戸地区	八戸市亮市四丁目4-7	〒085-0043	TEL(0154)32-0666(代表)	FAX(0154)32-0366
	弘前地区	弘前市田園一丁目1-2	〒080-0048	TEL(0155)28-3040(代表)	FAX(0155)28-3044
	盛岡地区	盛岡市水沢水沢工業団地四丁目79	〒080-0020	TEL(0138)48-6070(代表)	FAX(0138)48-6080
	秋田地区	秋田市泉中央四丁目4-18	〒041-0824	TEL(0138)48-0133(代表)	FAX(0138)48-0081
南東北地区	仙台地区	仙台市宮城野区日出町一丁目1-7-32	〒030-0946	TEL(017)742-8255(代表)	FAX(017)742-8275
	山形地区	山形市東山形三丁目6-28	〒030-0946	TEL(017)743-2971(代表)	FAX(017)743-1118
	庄内地区	酒田市錦町一丁目1-83-1	〒031-0073	TEL(0178)24-5289(代表)	FAX(0178)45-4299
	南東北地区	仙台市宮城野区日出町一丁目1-7-31	〒031-0073	TEL(0178)47-6609(代表)	FAX(0178)71-1344
	南東北地区	仙台市宮城野区日出町一丁目1-7-31	〒036-8086	TEL(0172)28-3910(代表)	FAX(0172)28-0191
関東地区	北水戸地区	水戸市笠原町653-2	〒036-8086	TEL(0172)26-4770(代表)	FAX(0172)29-1133
	宇都宮地区	宇都宮市築瀬町2313	〒020-0823	TEL(019)622-4791(代表)	FAX(019)622-5244
	高崎地区	高崎市高松町一丁目1-22	〒023-0002	TEL(019)722-4155(代表)	FAX(019)722-4452
	東京地区	東京都北区豊島8-4-8	〒020-0823	TEL(019)604-0281(代表)	FAX(019)604-0283
	東京地区	東京都北区豊島8-4-8	〒010-0917	TEL(018)864-5671(代表)	FAX(018)864-8468
信越地区	新潟地区	新潟市東区江南一丁目6-41	〒983-0035	TEL(022)235-3181(代表)	FAX(022)236-8810
	長野地区	長野市大島5312	〒990-2423	TEL(023)642-3255(代表)	FAX(023)642-3254
	松本地区	松本市笹賀大久保原7852	〒998-0103	TEL(0234)31-0571(代表)	FAX(0234)31-0581
	信越地区	三糸市東新保一丁目2-6	〒983-8033	TEL(024)938-2240(代表)	FAX(024)938-3021
	信越地区	三糸市東新保一丁目2-6	〒983-0035	TEL(022)783-1791(代表)	FAX(022)783-1792
北陸地区	金沢地区	金沢市駅西新町一丁目1-25	〒331-0812	TEL(048)651-1722(代表)	FAX(048)651-6370
	富山地区	富山市田中二丁目3-15	〒310-0852	TEL(029)241-2172(代表)	FAX(029)241-4268
	福井地区	福井市和田東一丁目607	〒305-0861	TEL(029)839-5325(代表)	FAX(029)836-1913
	北陸地区	金沢市駅西新町一丁目1-25	〒321-0933	TEL(028)632-5105(代表)	FAX(028)632-5205
	北陸地区	金沢市駅西新町一丁目1-25	〒373-0825	TEL(027)638-6571(代表)	FAX(027)638-5508
東海地区	名古屋地区	名古屋市熱田区桜田町一丁目16-11	〒370-0007	TEL(027)361-4806(代表)	FAX(027)361-9139
	岐阜地区	岐阜市六条南二丁目7-8	〒114-0003	TEL(03)3927-1151(代表)	FAX(03)3927-1160
	静岡地区	静岡市駿河区高松二丁目15-30	〒190-0011	TEL(042)519-5271(代表)	FAX(042)528-2382
	津地区	津市西権路888-1	〒270-2222	TEL(047)312-8330(代表)	FAX(047)312-8338
	東海地区	名古屋市熱田区桜田町一丁目16-11	〒251-0875	TEL(046)690-5567(代表)	FAX(046)690-5568
近畿・四国地区	大阪地区	大阪市東区日本橋一丁目1-8-47	〒409-3866	TEL(055)268-1567(代表)	FAX(055)268-1569
	京都地区	京都市伏見区竹田段川原町二丁目1	〒114-0003	TEL(03)3911-1131(代表)	FAX(03)3927-1130
	神戸地区	神戸市西区枝吉五丁目13-2	〒955-0864	TEL(025)236-2126(代表)	FAX(025)236-8519
	高松地区	高松市今里町一丁目8-5	〒950-0855	TEL(025)286-9131(代表)	FAX(025)286-3313
	近畿・四国地区	吹田市南金田一丁目8-47	〒381-0022	TEL(026)221-5111(代表)	FAX(026)221-0039
中国地区	広島地区	広島市安佐南区祇園三丁目27-20	〒399-0033	TEL(026)326-0051(代表)	FAX(026)325-9961
	岡山地区	岡山市北区辰巳三丁目103	〒955-0863	TEL(0256)32-2129(代表)	FAX(0256)32-2137
	岡山地区	岡山市北区辰巳三丁目103	〒920-0027	TEL(076)260-0567(代表)	FAX(076)260-0775
	岡山地区	岡山市西垣生町780-3	〒918-8237	TEL(077)623-0567(代表)	FAX(077)623-0580
	中国地区	広島市安佐南区祇園三丁目27-20	〒920-0027	TEL(076)260-0038(代表)	FAX(076)260-0738
東海地区	名古屋地区	名古屋市熱田区桜田町一丁目16-11	〒456-0004	TEL(052)746-6600(代表)	FAX(052)884-6551
	岐阜地区	岐阜市六条南二丁目7-8	〒500-8358	TEL(058)268-7555(代表)	FAX(058)268-7550
	静岡地区	静岡市駿河区高松二丁目15-30	〒422-8034	TEL(054)238-0005(代表)	FAX(054)238-0006
	津地区	津市西権路888-1	〒410-0303	TEL(055)968-6210(代表)	FAX(055)968-6212
	東海地区	名古屋市熱田区桜田町一丁目16-11	〒514-0819	TEL(059)234-8471(代表)	FAX(059)234-8472
近畿・四国地区	大阪地区	大阪市東区日本橋一丁目1-8-47	〒456-0004	TEL(052)746-6603(代表)	FAX(052)884-6554
	京都地区	京都市伏見区竹田段川原町二丁目1	〒564-0044	TEL(06)6380-2111(代表)	FAX(06)6386-7262
	神戸地区	神戸市西区枝吉五丁目13-2	〒522-0024	TEL(0749)24-6239(代表)	FAX(0749)26-2116
	高松地区	高松市今里町一丁目8-5	〒612-8414	TEL(075)643-2002(代表)	FAX(075)643-0870
	近畿・四国地区	吹田市南金田一丁目8-47	〒620-0061	TEL(077)32-0827(代表)	FAX(077)23-7592
中国地区	広島地区	広島市安佐南区祇園三丁目27-20	〒651-2133	TEL(078)922-2431(代表)	FAX(078)922-2438
	岡山地区	岡山市北区辰巳三丁目103	〒760-0078	TEL(087)835-1711(代表)	FAX(087)835-0160
	岡山地区	岡山市西垣生町780-3	〒791-8044	TEL(089)968-7351(代表)	FAX(089)968-7353
	中国地区	広島市安佐南区祇園三丁目27-20	〒564-0044	TEL(06)6386-5670(代表)	FAX(06)6386-5588
	中国地区	広島市安佐南区祇園三丁目27-20	〒731-0138	TEL(082)871-3310(代表)	FAX(082)871-3306
九州地区	福岡地区	福岡市博多区東比恵二丁目2-40	〒683-0035	TEL(089)33-8157(代表)	FAX(089)23-0709
	北九州地区	北九州市小倉北区菱子二丁目6-4	〒700-0976	TEL(086)243-7751(代表)	FAX(086)243-7191
	長崎地区	長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1	〒745-0882	TEL(0834)22-5567(代表)	FAX(0834)22-5589
	熊本地区	熊本市東区尾ノ上1-11-12	〒731-0138	TEL(082)871-3315(代表)	FAX(082)871-0272
	宮崎地区	宮崎市霧島3-59-2	〒812-0007	TEL(092)474-5771(代表)	FAX(092)474-5775
九州地区	大分地区	大分市三佐一1-19-7	〒803-0828	TEL(093)592-8611(代表)	FAX(093)592-8666
	鹿児島地区	鹿児島市市田上7-16-5	〒852-0913	TEL(095)882-7710(代表)	FAX(095)882-7767
	九州地区	福岡市博多区東比恵二丁目2-40	〒862-0913	TEL(096)367-7361(代表)	FAX(096)369-6323
	九州地区	福岡市博多区東比恵二丁目2-40	〒870-0108	TEL(097)523-5161(代表)	FAX(097)523-5162
	九州地区	福岡市博多区東比恵二丁目2-40	〒880-0032	TEL(098)529-1680(代表)	FAX(098)525-0685
沖縄地区	沖縄地区	宜野湾市宇地坊738	〒890-0034	TEL(099)281-1321(代表)	FAX(099)281-1252
	沖縄地区	宜野湾市宇地坊738	〒812-0007	TEL(092)474-6001(代表)	FAX(092)474-6414
	沖縄地区	宜野湾市宇地坊738	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679
	沖縄地区	宜野湾市宇地坊738	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679
	沖縄地区	宜野湾市宇地坊738	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

22053102

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

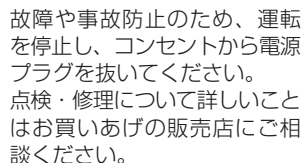

●お買いあげの際に記入されると便利です。

販 売 店 名	電話 () —
お買いあげ日	年 月 日

株式会社 **コロナ**

〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

TEL(0256) 32-2111〈代表〉

ホームページ <http://www.corona.co.jp/>