


すべての暖房機をリモート操作で一括 制御する「コロナ集中制御システム」。

「コロナ集中制御システム」を導入することで、これまで設置されている各教室で操作していたすべての暖房機の操作を、1カ所で制御することができます。

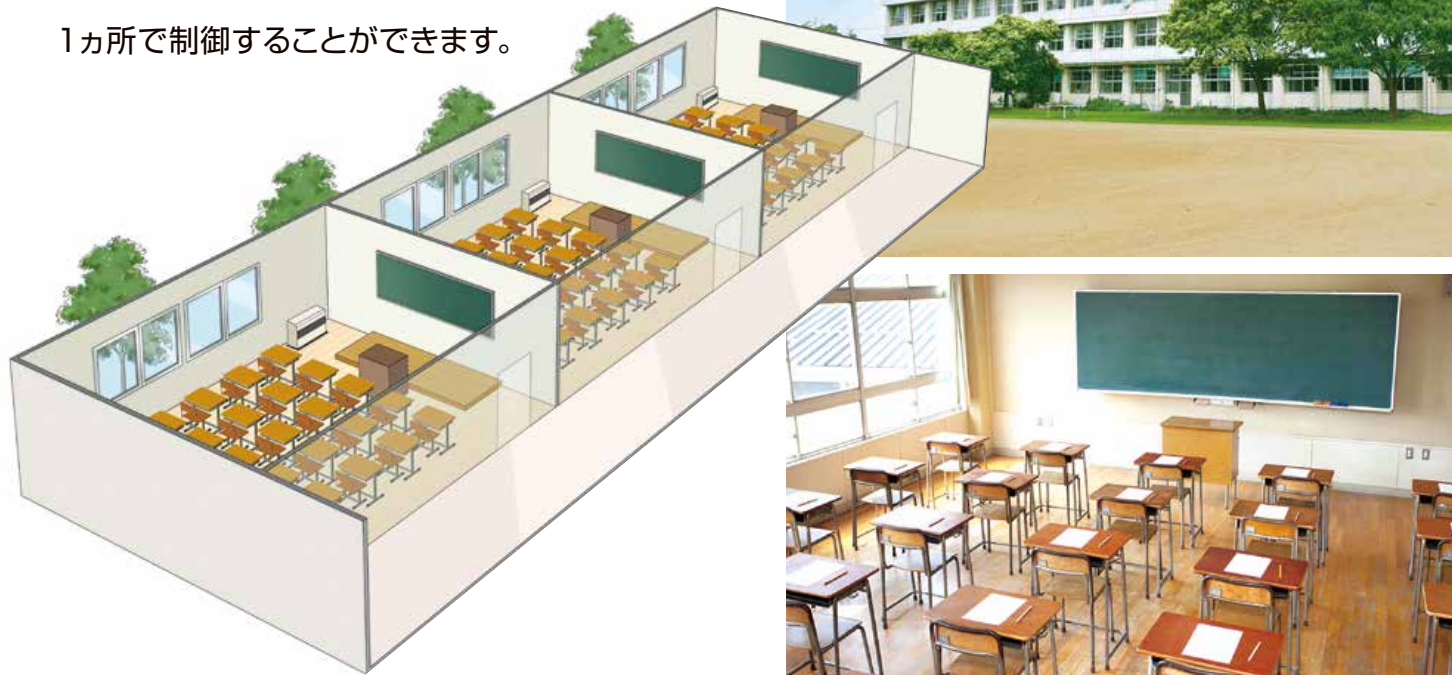

コロナ集中制御システムの特長（パネルコンピューター集中制御方式の場合）

一括制御 すべてを1カ所で管理・操作できます。

- 集中制御盤を設置した部屋から、校内の各教室の暖房機の一括操作が可能です。
- 1台1台の運転状況もその場でチェックできるので、ムリなく確実な監視ができます。



運転状況も一覧表示でひと目でチェックできます。
（パネルコンピューター集中制御方式の場合）

経費削減 ムダをなくしてランニングコストを低減。

- 集中制御盤の採用で、使用する部屋だけ個別に暖房できます。
- タイマー運転で、時間割に合わせたムダのない暖房が自動で行えます。



コロナだけ 各暖房機の「灯油使用量」、「消費電力」、「燃焼時間」を一覧で表示できます。
（パネルコンピューター集中制御方式の場合）

かんたん 操作も管理もかんたんで分かりやすい。

- 専任の管理者でなくても、簡単に操作や確認ができる使いやすいシステムです。
- 各暖房機の運転・停止などの状況も色分けで表示するなど、表示の分かりやすさにも配慮しています。



高信頼性 異常もすばやく正確にチェックOK!

- 制御専用コンピューターによる高精度デジタル伝送方式を採用。信号が正確に送れるのでノイズによる誤作動の心配もありません。
- 異常発生時は、エラー表示（警告ランプ）やブザー等でお知らせするので、危機管理にも役立ちます。

安全設計を追求

簡単施工 施工や増設もスムーズです。

- 1本のケーブル（制御信号線）を集中制御盤から暖房機へつなぐだけの簡単施工。既設の建物にも施工ができ、増設も可能です。
- コロナ製以外の暖房機も、96台（12台×8系統）まで接続・制御が可能です。（無電圧a接点で制御できる暖房機に限ります）



コロナ製以外の暖房機も制御可能です!

システム方式 規模に合わせてシステム方式が選びいただけます。

パネルコンピューター集中制御方式

詳しくは3ページへ

暖房機の台数が多くても1カ所できめ細かい管理が可能なタイプです。

パネルコンピューター
に囲った部分が
当販売品です。

**パネルコンピューター
集中制御システム**

制御盤は現地手配です。
タンク油面計などは含みません。

●本システムは納品まで3ヵ月位の
期間を要します。

1 指先で簡単操作、見やすい
15インチ大画面タッチパネル採用。

指先で画面にタッチするだけの簡単操作。15インチの大画面で、各教室の運転状況の確認もしやすくなりました。

2 グループ別に運転設定の変更も可能です。
最大で256台の暖房機を一括で制御。

パネルコンピューター1台で最大256台の暖房機が操作・管理できます。また、グループ別に運転設定を変更したり、週間・年間タイマーの設定などきめ細かい運用も可能です。
（256台のうち3台は外部警報を含みます）

3 **コロナだけ** 灯油使用量・消費電力の「見える化」で
ランニングコスト削減に貢献。

各暖房機の「燃焼時間」、「灯油使用量」、「消費電力」を一覧で表示することができるので、気づきにくいムダをお知らせします。

○運転情報機能は、コロナ集中制御対応ストーブ接続時のみの有効です。※1

ダイレクト方式

詳しくは11ページへ

コストパフォーマンスにすぐれた小規模設置タイプです。

集中制御盤
（FFD-301シリーズ）

●本システムは、納品まで1.5ヵ月位の
期間を要します。

1 20台（標準）の暖房機の運転・
停止を個別に制御します。

2 簡単に低コストで導入できるので、
小規模施設におすすめです。

●暖房機と制御盤との配線は暖房機1台当たり4本の
ケーブルで接続。
●最大200mまで配線可能。

3 モニターランプで運転・停止が暗闇でもひと目で分かります。

コロナFF暖房機

教室の空気をクリーンに。足もとからしっかり温めます。

教室の空気を清潔に保つFF強制給排気式。

燃焼用の空気は室外から取り入れ、排気ガスは強制的に室外に排出するので、教室の空気を汚しません。



空気を一気に暖めるパワフル暖房。

スイッチオンで一気にパワーアップ、力強い温風吹き出しとハイカロリー暖房で室内をスピーディに暖めます。

万一の場合を考慮した排気管抜け検知装置。

排気管が万一外れても、抜け検知センサーが素早く作動して排気管の外れをお知らせ。自動的に運転がストップします。



授業の邪魔にならない静音設計。

運転音は静かです。ヒーターの近くでも音が気にならず、集中して授業ができます。



パネルコンピューター 集中制御方式

※1
最大256台の暖房機を制御。操作しやすいタッチパネル採用で、設定・管理も簡単です。

システムメニュー 直観的に操作ができる分かりやすい管理画面で、各学校に合わせた設定・管理が簡単に行えます。

初期設定

「システム設定」、「型式設定」、「グループ設定」、「子機設定」の4つのメニューで基本情報を入力します。

システム設定 基本事項を入力し、パスワードと2台設置時の親機、子機の設定をします。システム名称、導入年月日、メモで必要事項を記載します。



型式設定 20機種登録が可能です。

グループ設定 20グループまで分けることができます。



子機設定 順番、グループ分け、モニターに表示させる名称の設定が行えます。



クロスアップ 簡単設定でき細かい管理ができます。

- 階数別や棟別などでグループ分けすることで、それぞれ異なる運転設定や管理ができるようになります。
- 設定がいつでも変更できるので、増設時もスムーズです。

プログラム設定

「週間タイマー」、「年間タイマー」で、各学校に合わせたプログラム運転が行えます。「日付・時刻設定」で時間の修正も簡単に行えます。

週間タイマー 10コース(15回ON/OFF/日)の週間プログラム運転と3種類の時間割を選択可能です。



年間タイマー 運転したい日付をタッチして、赤くなったところは週間タイマーの曜日通りのプログラムで運転をします。



日付・時刻設定 時刻を設定できます。必要に応じて変更が可能です。(パネルコンピューターの時計に反映されます)



クロスアップ 時間割に合わせて運転設定が変えられます。

- 設定した時間割で、曜日ごとに異なる運転設定ができます。
- 長期休みなどを想定した年間運転スケジュールも設定できます。

モニター


「グループ別モニター」、「グループ別温度設定」、「グループ別運転設定」、「全機モニター」の4つのメニューから運転制御や状況確認が行えます。

グループ別モニター グループの運転状況が把握できます。色で運転(赤)、停止(青)、エラー(黄)、通信異常(薄黄)の4種類が分かります。



オプション フロアレイアウトに合わせた画面表示にカスタマイズできます。

コロナ
だけ

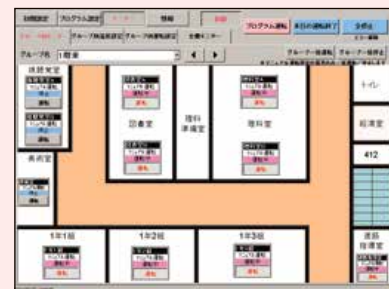

グループ別温度設定 各暖房機の温度を遠隔操作で設定できます。温度一括設定でグループ全体の温度を変更できます。※2

グループ別運転設定 週間タイマー及び年間タイマーで設定した運転を行う「プログラム運転」と手動で運転を行う「マニュアル運転」の設定を行えます。

全機モニター 全部の暖房機を表示させます。色で運転及び停止状態、エラーを把握できます。色で運転(赤)、停止(青)、エラー(黄)、通信エラー(薄黄)の4種類が分かります。



クロスアップ 運転状況は一覧で簡単に確認できます。

- 各教室の運転状況がまとめて確認できます。
- 各暖房機の設定温度をリモート操作で変更できます。※2

情報

「運転情報」、「設定情報」、「エラー履歴」の3つのメニューから各種情報が確認できます。

運転情報 期間を区切った、燃焼時間/消費電力/灯油使用量が確認可能です。

コロナ
だけ



設定情報 初期設定時に子機設定した暖房機を確認することができます。

エラー履歴 暖房機に、異常が発生した場合は、どの暖房機がどういった異常にあるのか、確認できます。※2



クロスアップ 灯油使用量や消費電力が確認できます。

- 各暖房機の「燃焼時間」、「消費電力」、「灯油使用量」を一覧で表示するので、省エネ意識を高めることができます。
- 「エラー履歴」で異常が発生している暖房機の特定や異常内容などがひと目で確認できます。※2


○運転情報確認機能は、コロナ集中制御対応ストープ接続時のみ有効です。※2

共通メニュー




- プログラム運転: プログラム設定で運転登録した時間帯でかつモニターでプログラム運転に設定した暖房機が運転を行うボタンです。登録した時間、曜日で運転します。
- 本日の運転終了: すべての暖房機が停止します。プログラム運転は日付が変わると起動します。
- 全停止: すべての機器が停止します。プログラム運転も停止します。
- 制御: パネルコンピューターが2台設定時に使用します。「制御」ボタンを押したパネルコンピューターでの設定が可能です。


制御盤組み込み例

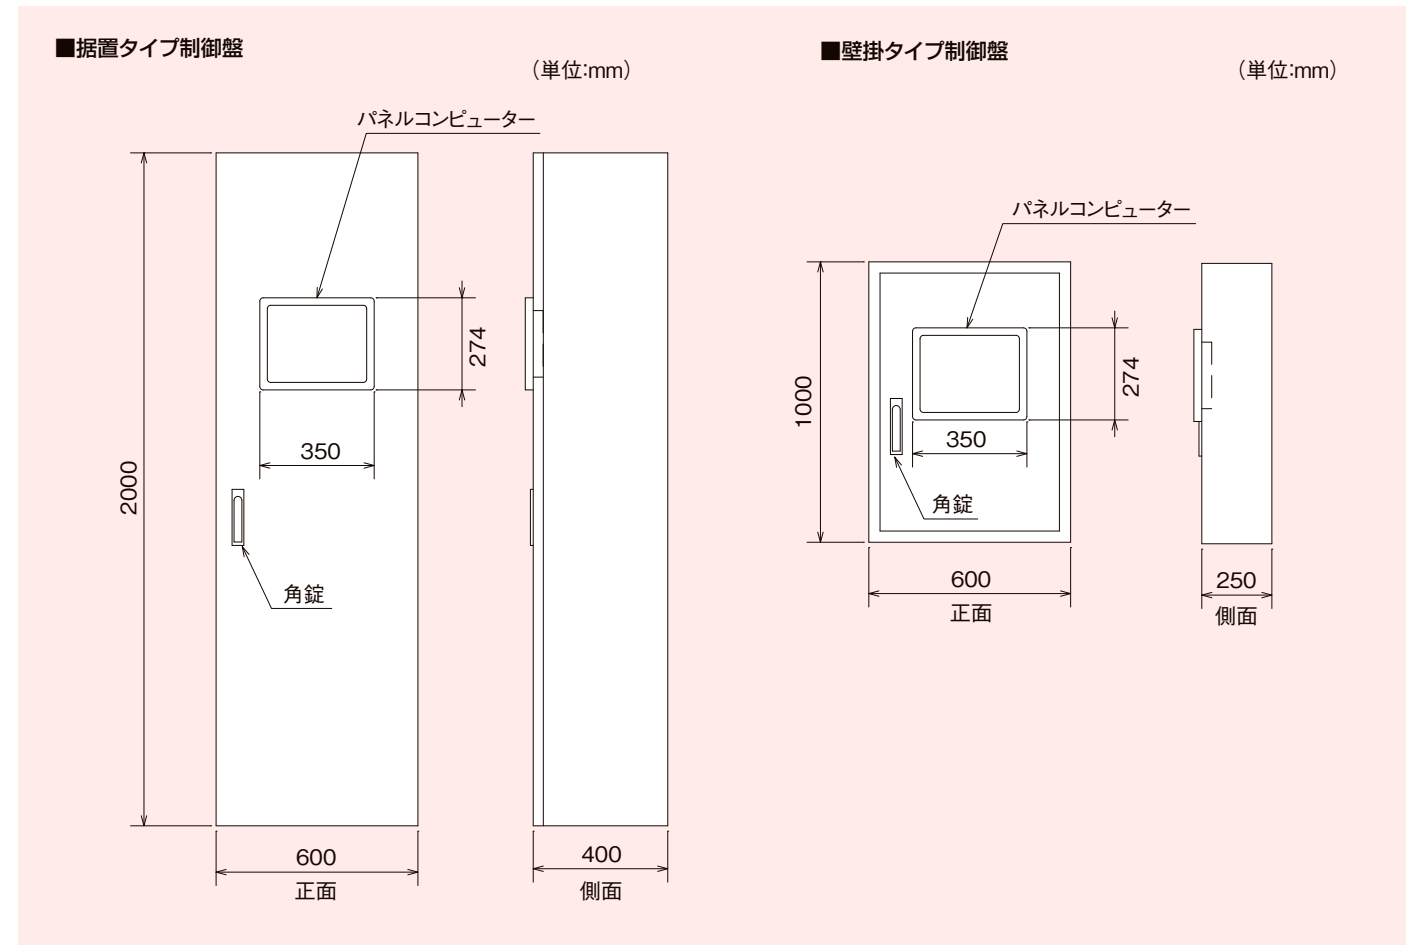


内部配置例

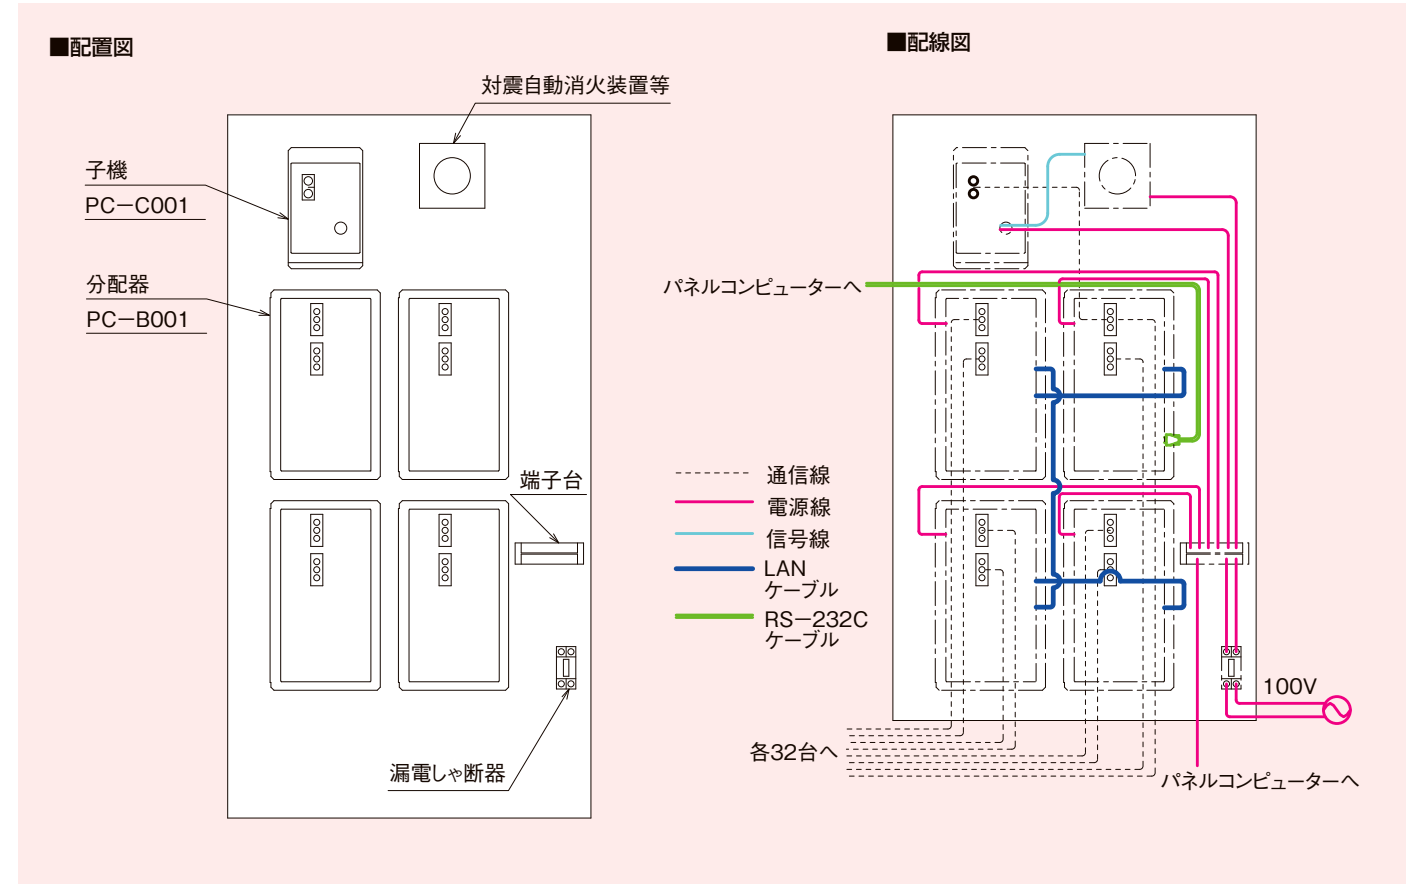


システム概要

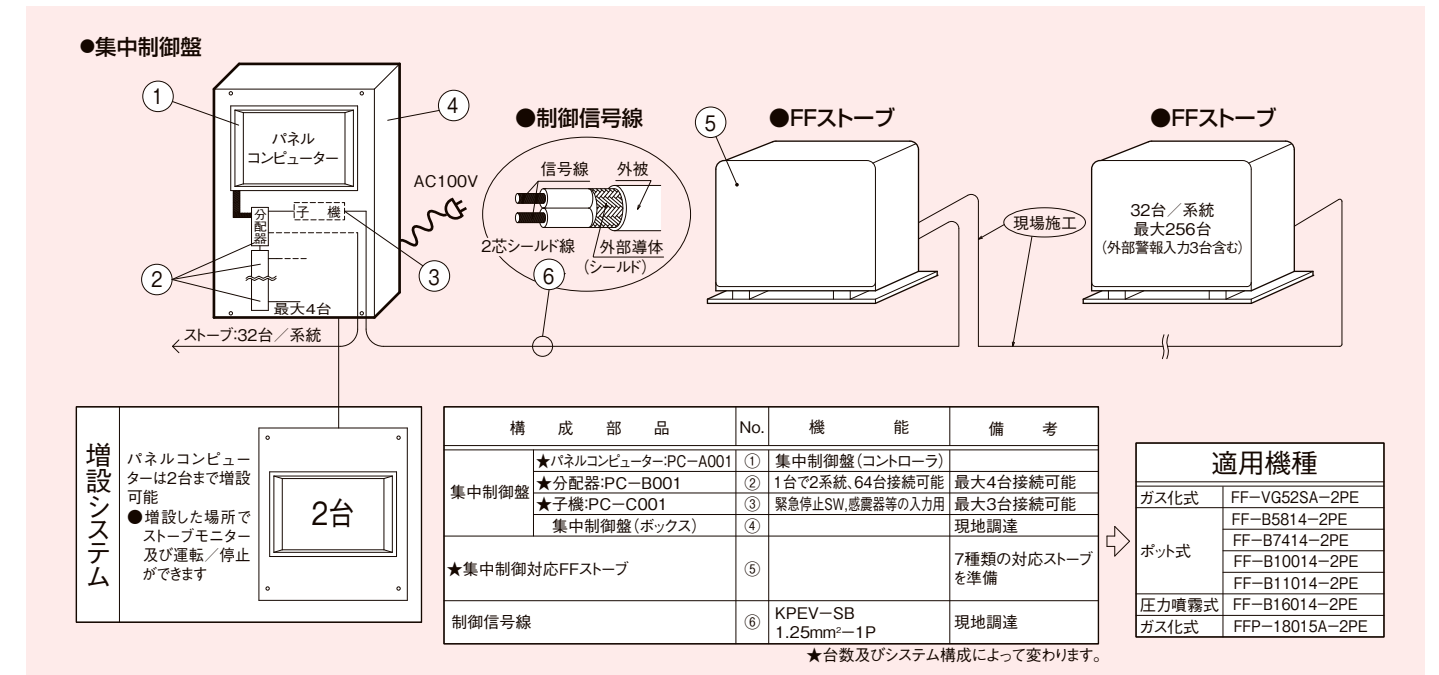


システム構成例

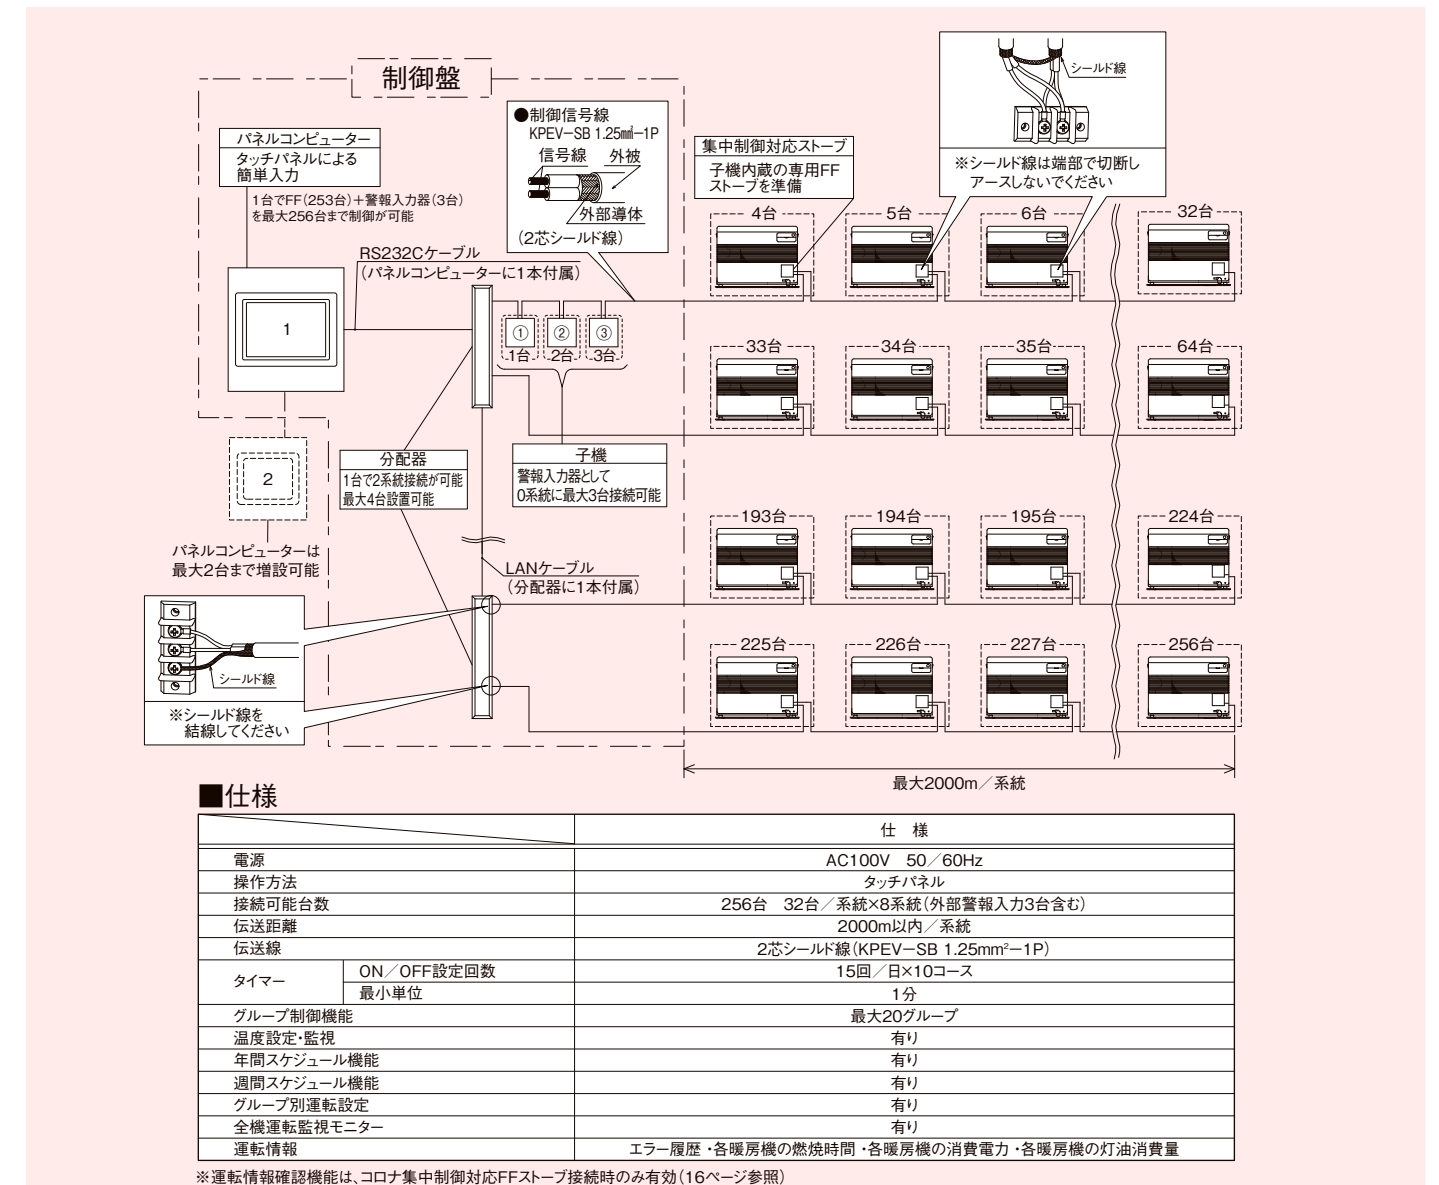

計装系統図例

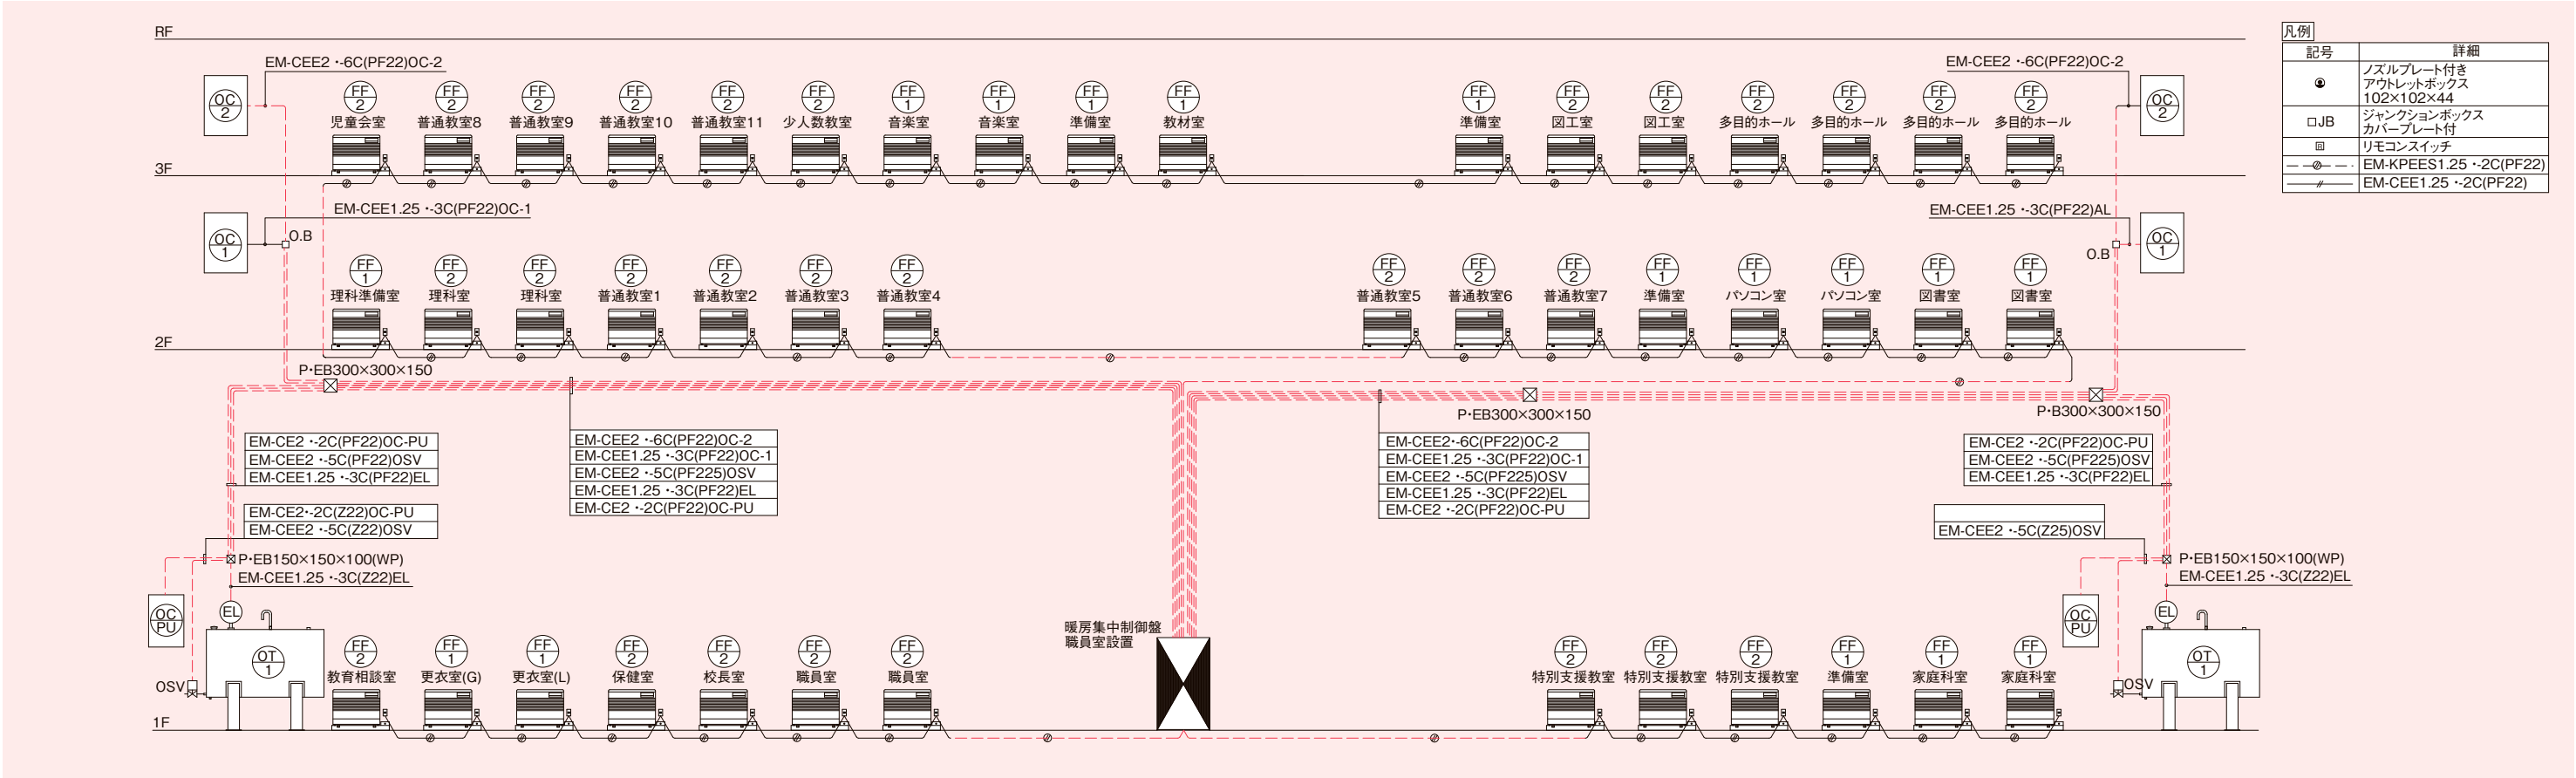


油配管系統図例

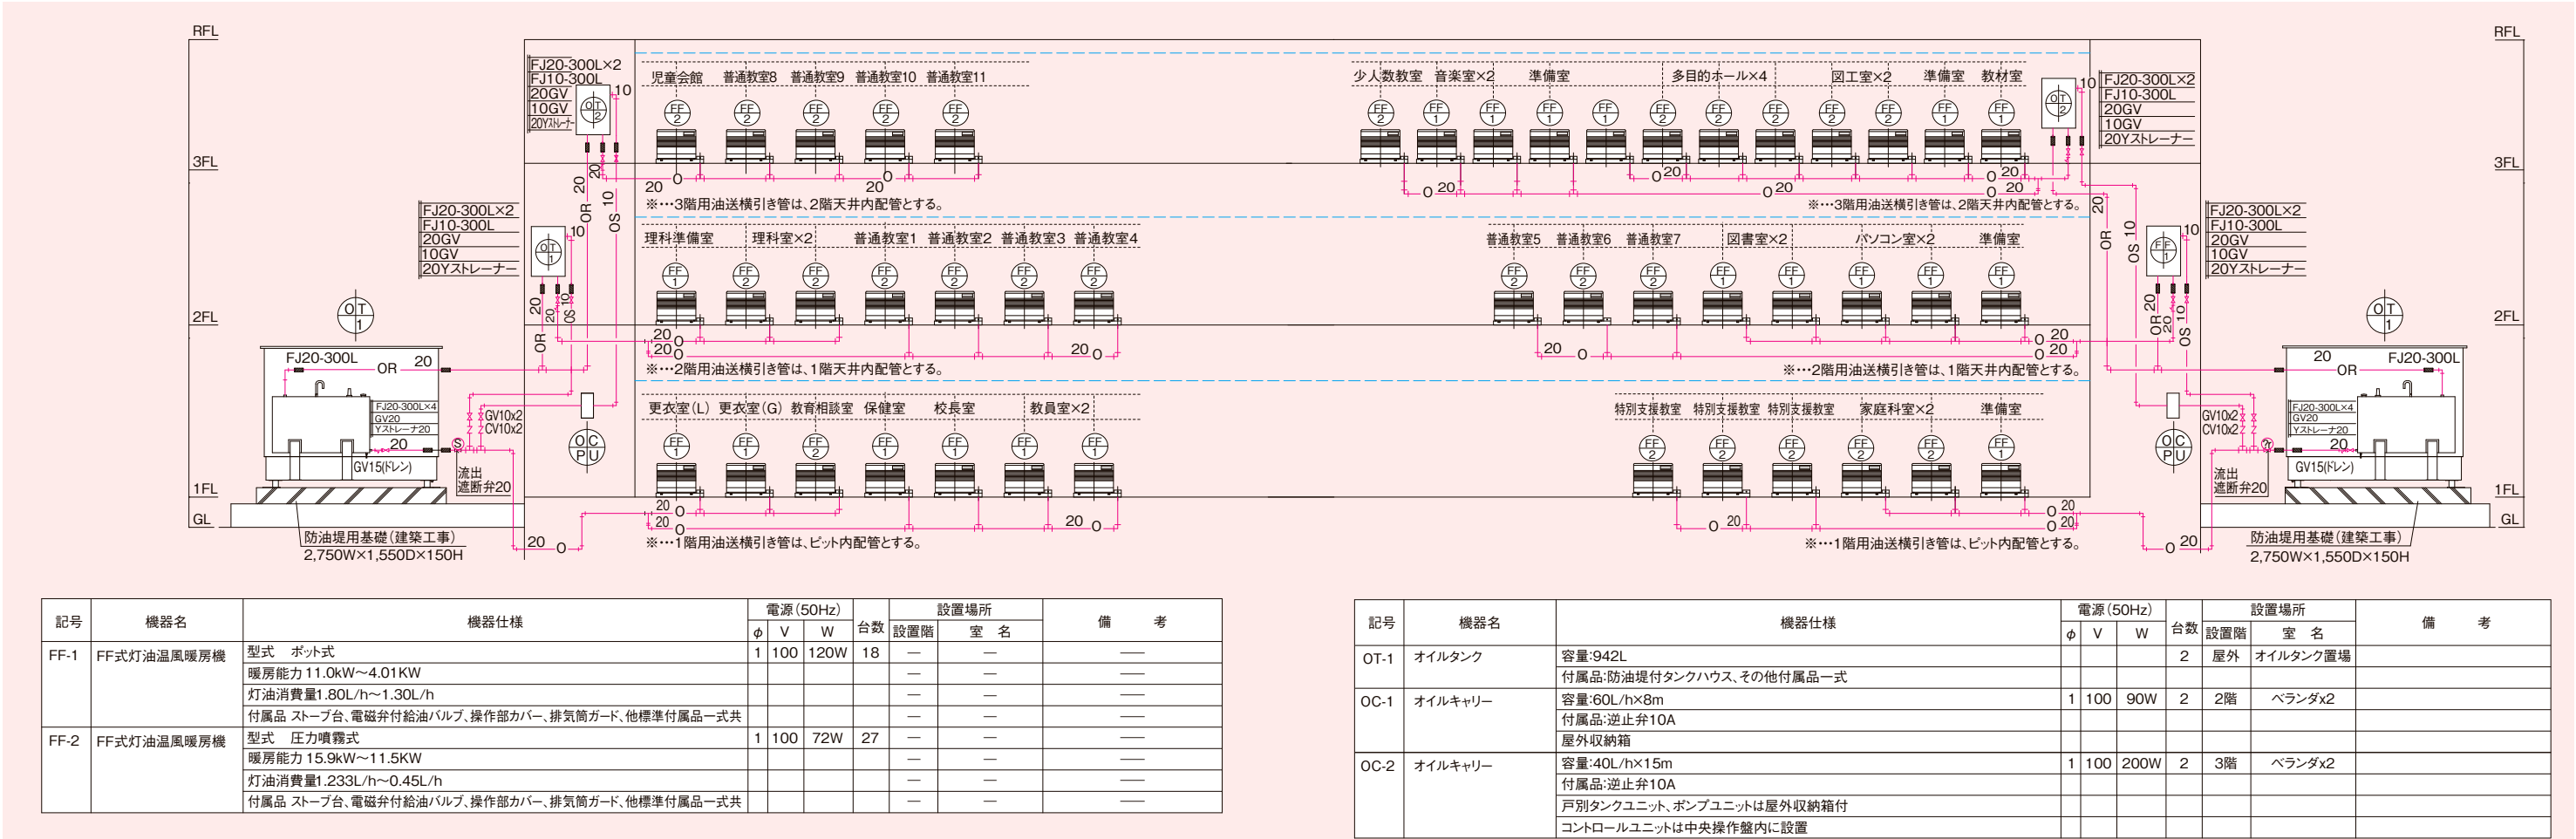


ダイレクト方式

20台までの暖房機を集中制御。小規模システムにおすすめの安価タイプ。


構成例

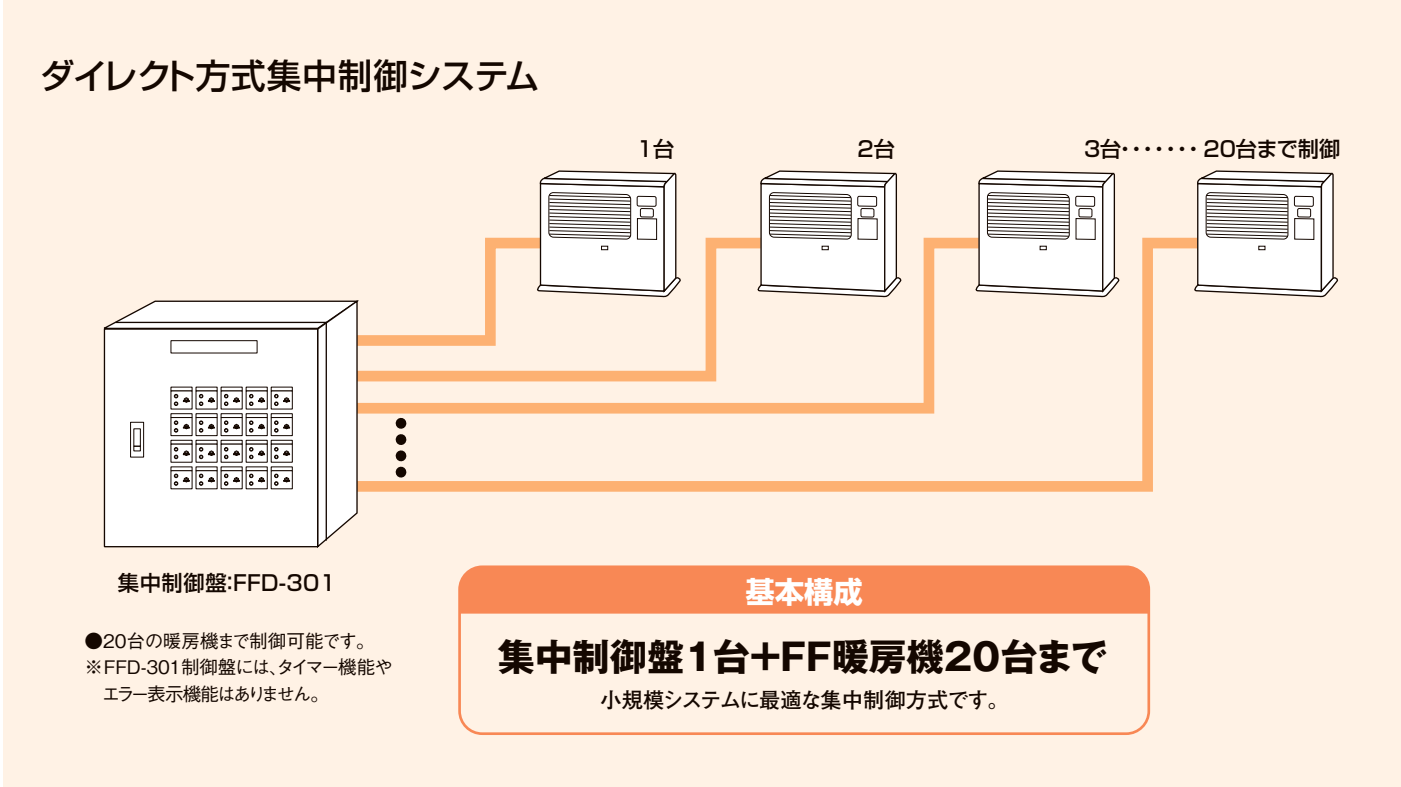


接続図

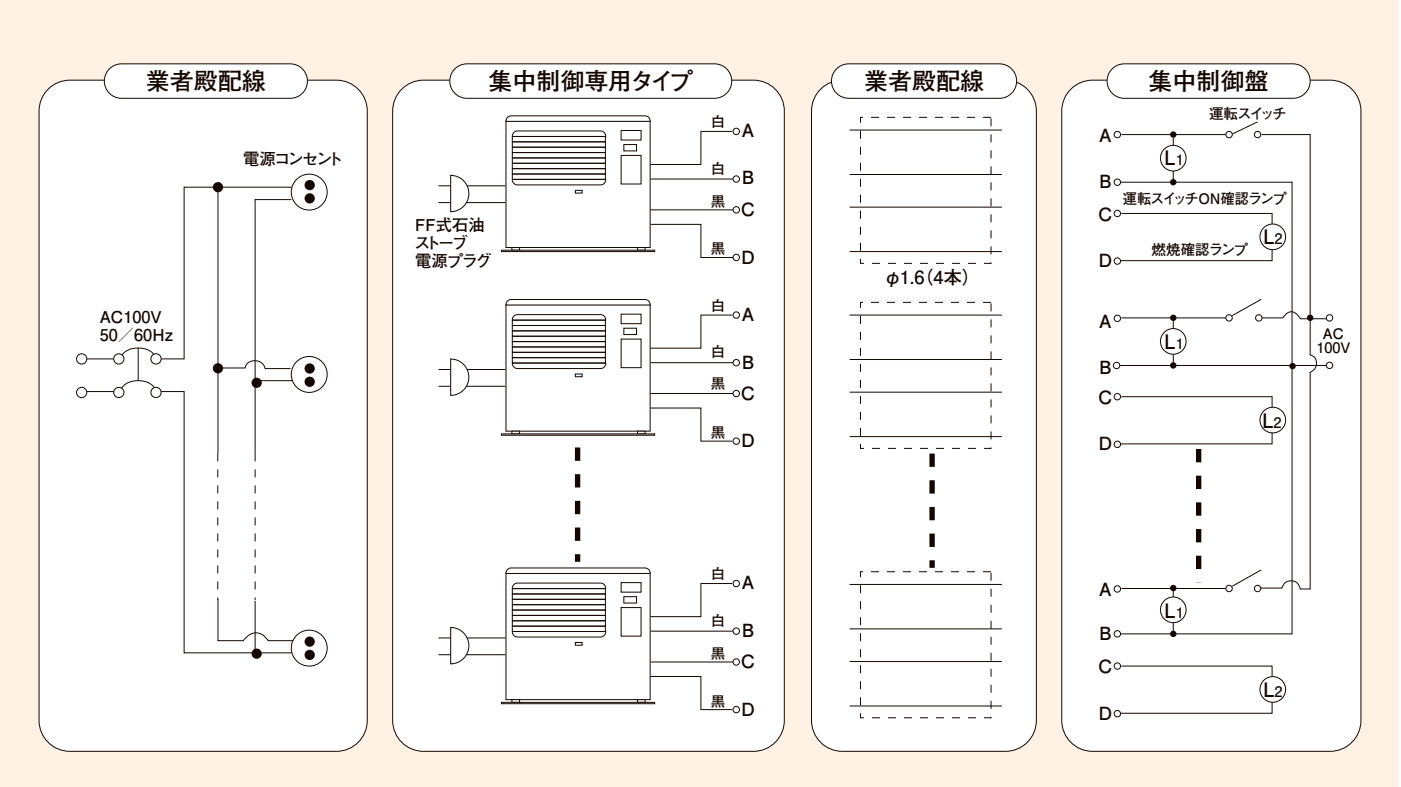

外形寸法・仕様

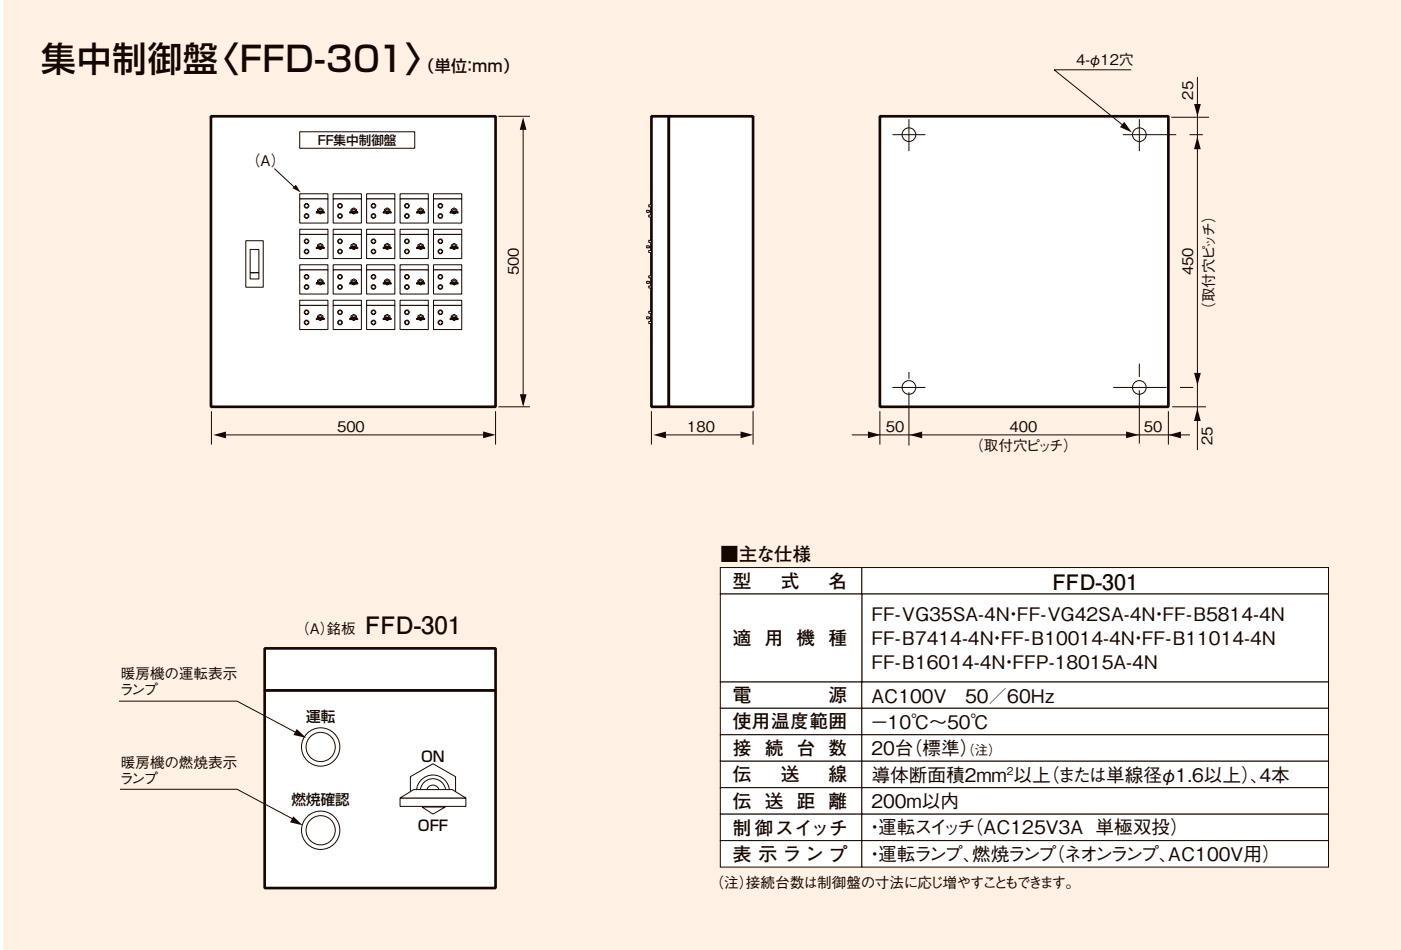

電気系統図例

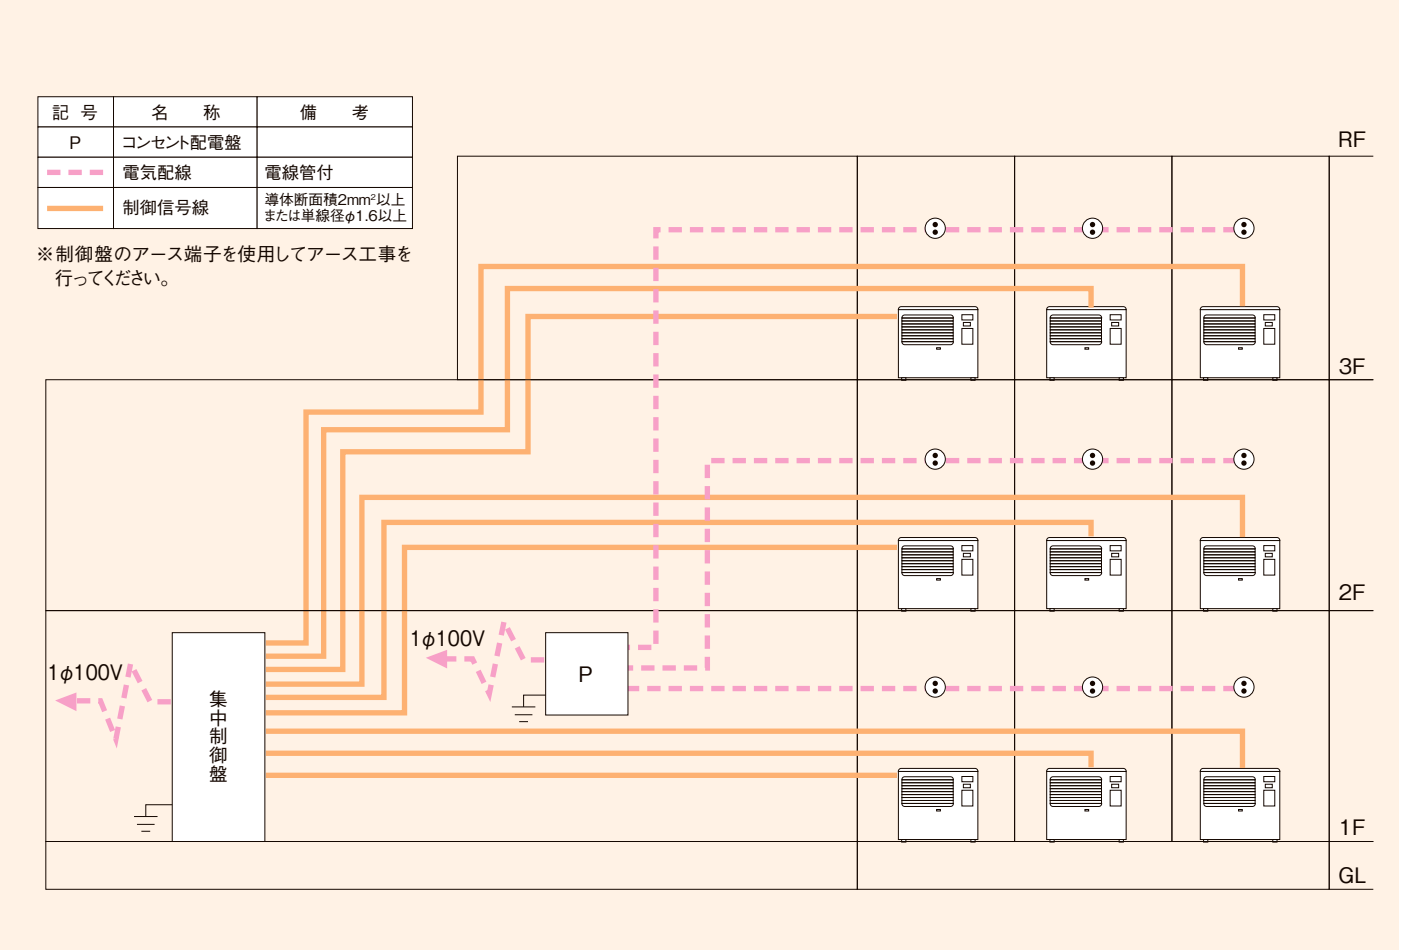

FF温風ヒーター


パワフル温風で足元からしっかり温まる。
お部屋の空気も汚しません。



クリーン

FF(強制給排気)式だから
換気不要。クリーンで
快適な暖房を実現。

FF式石油暖房機は、屋外の空気を取り込み燃焼し、
屋外へ排気するので、お部屋の空気が汚れません。
そのため、換気は不要で、結露も発生しにくく快適で
クリーンな暖房を実現します。

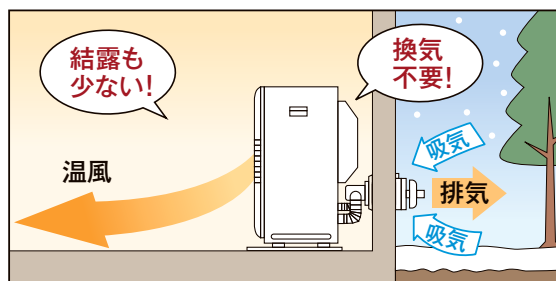


背面の壁に穴をあけ、給排気筒を
直結して屋外に給排気します。

スピード
点火

ガス化だから、点火、消火、再点火が早い。
運転スイッチを入れてから、約110秒*で最大火力に!

点火から、約110秒で最大火力になるので、あっという
間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消
え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの
待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転
が開始できます。

※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。
※FF-VGタイプを例に説明しています。

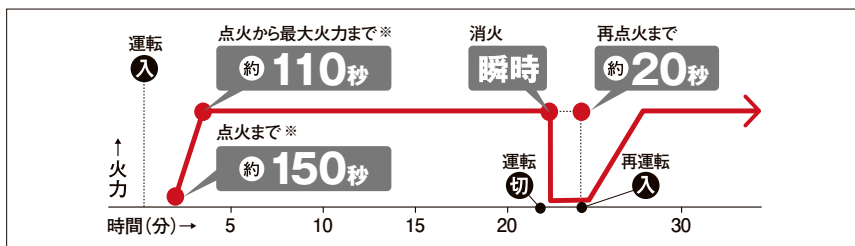

パワフル

パワフル温風で
足もとからポカポカ。

たっぷりの温風が足もと
からお部屋のすみずみ
まで行き渡り、ムラのな
い快適な暖房空間をつ
くれます。




外気温度に左右されないパワフル暖房で
寒い冬こそ確かな暖房感を発揮します。

省エネ

ワンタッチですぐにECOモード。
省エネ&快適暖房で経済的。

ECO(エコ)運転は、自動運転時にECOスイッチを押すだけで設定温度が20℃に切り換わ
り、ECOセーブ運転とセーブ消火で体感温度を保ちながら燃費を節約します。また、自動・
手動運転にかかわらず、最大火力を約70%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

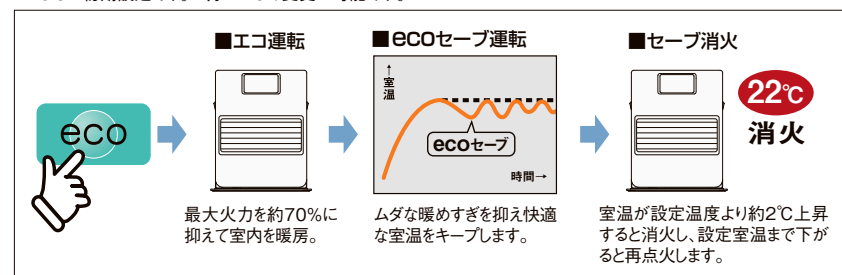

お部屋の広さや設置スペースに合わせて選べる豊富なラインアップ。

●パネルコンピューター集中制御方式とダイレクト方式で適用機種が異なります。詳しくは16ページ「集中制御専用暖房機型式名」をご覧ください。

ビルトインタイプ

グリーン購入法適合商品 ecoモード LEDクリアビュー 1500mまで高地対応可 防火性能認証品

ワンタッチウォールトップ同梱 延長ルームサーモ

特定保守製品 PSC対応品

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす

コンクリート 15畳 (25.0㎡)

暖房出力: 3.48~1.74kW

ダイレクト式対応

* ガス化式

FF-VG35SA (W) (別置タンク式(別売))
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75 (給排気筒径φ50)
延長排気筒径: φ40
▶給排気筒部材 (23~24ページ)
▶背面カバー等専用別売部材 (22ページ)

●外形寸法: 高さ570×幅476×奥行310mm
●質量: 15.0kg ●待機時消費電力: 0.5W

■暖房のめやす

温暖地 木造 9畳 (15.0㎡) まで
コンクリート13畳 (21.5㎡) まで
寒冷地 木造 9畳 (15.0㎡) まで
コンクリート15畳 (25.0㎡) まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

ビルトインタイプ

グリーン購入法適合商品 ecoモード LEDクリアビュー 1500mまで高地対応可 防火性能認証品

ワンタッチウォールトップ同梱 延長ルームサーモ

特定保守製品 PSC対応品

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす

コンクリート 18畳 (29.5㎡)

暖房出力: 4.23~1.74kW

ダイレクト式対応

* ガス化式

FF-VG42SA (W) (別置タンク式(別売))
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75 (給排気筒径φ50)
延長排気筒径: φ40
▶給排気筒部材 (23~24ページ)
▶背面カバー等専用別売部材 (22ページ)

●外形寸法: 高さ570×幅476×奥行310mm
●質量: 15.0kg ●待機時消費電力: 0.5W

■暖房のめやす

温暖地 木造 11畳 (18.0㎡) まで
コンクリート15畳 (25.0㎡) まで
寒冷地 木造 11畳 (18.0㎡) まで
コンクリート18畳 (29.5㎡) まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

ビルトインタイプ

グリーン購入法適合商品 ecoモード LEDクリアビュー 1500mまで高地対応可 防火性能認証品

ワンタッチウォールトップ同梱 延長ルームサーモ

特定保守製品 PSC対応品

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす

コンクリート 22畳 (36.5㎡)

暖房出力: 5.22~1.74kW

パネルコンピューター式対応

* ガス化式

FF-VG52SA (W) (別置タンク式(別売))
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75 (給排気筒径φ50)
延長排気筒径: φ40
▶給排気筒部材 (23~24ページ)
▶背面カバー等専用別売部材 (22ページ)

●外形寸法: 高さ570×幅476×奥行310mm
●質量: 15.0kg ●待機時消費電力: 0.5W

■暖房のめやす

温暖地 木造 14畳 (23.0㎡) まで
コンクリート19畳 (31.5㎡) まで
寒冷地 木造 14畳 (23.0㎡) まで
コンクリート22畳 (36.5㎡) まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

ビルトインタイプ

グリーン購入法適合商品 ecoモード LEDクリアビュー 2000mまで高地対応可 防火性能認証品

ワンタッチウォールトップ別梱 延長ルームサーモ

特定保守製品 PSC対応品

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす

コンクリート 24畳 (39.5㎡)

暖房出力: 5.81~3.21kW

パネルコンピューター式対応

* ガス化式

FF-B5814 (W) (別置タンク式(別売))
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気筒径: φ40
▶給排気筒部材 (23~24ページ)
▶専用別売部材 (22ページ)
▶背面カバー同梱

●外形寸法: 高さ595×幅820×奥行428mm
●質量: 39.0kg ●待機時消費電力: 1.6W


■暖房のめやす

温暖地 木造 15畳 (25.0㎡) まで
コンクリート21畳 (34.5㎡) まで
寒冷地 木造 15畳 (25.0㎡) まで
コンクリート24畳 (39.5㎡) まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%

※1 標高1000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

■ビルトイン設置例 点検・手入れのため、ストーブ型式により以下の距離を離してください。

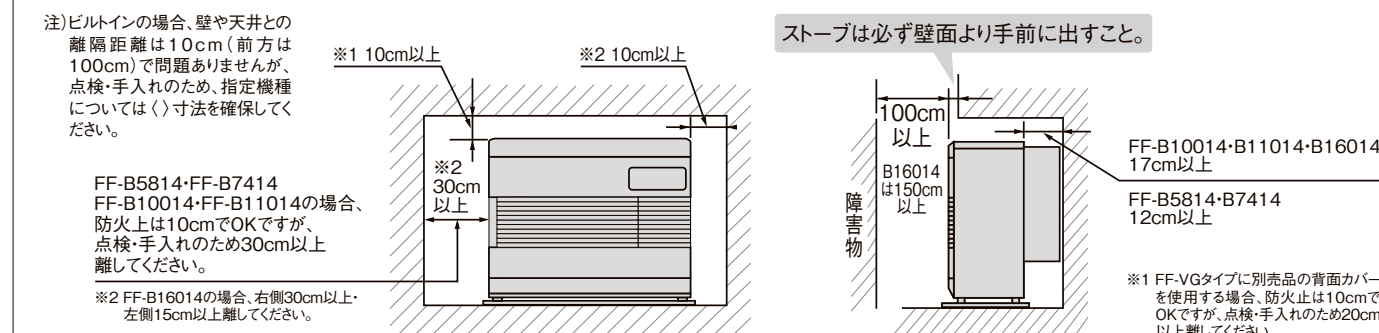

※1 FF-VGタイプに別売品の背面カバーを使用する場合、防火止は10cmでOKですが、点検・手入れのため20cm以上離してください。

FF暖房機(FF温風ヒーター)

たっぷりの温風ですばやく暖める優れた暖房能力が魅力です。

ビルトインタイプ

グリーン購入法
適合商品

2000m
まで高地
対応※3

防
火
性
能
認
証
品

ワンタッチ
ウォールトップ別機

延長
ルームサーモ

特定保守製品
PSC対応品



(W)フロスティホワイト

ビルトインタイプ

グリーン購入法
適合商品

2000m
まで高地
対応※3

防
火
性
能
認
証
品

ワンタッチ
ウォールトップ別機

延長
ルームサーモ

特定保守製品
PSC対応品



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす

コンクリート

31

(51.0㎡)

暖房出力：7.41～3.21kW

パネルコンピューター式対応

ダイレクト式対応

ポット式

FF-B7414 (W) (別置タンク式(別売))
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(23～24ページ)
▶専用別売部材(22ページ)
▷背面カバー同梱

■暖房のめやす

温暖地	木	造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木	造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.6%

暖房のめやす

コンクリート

41

(67.5㎡)

暖房出力：10.0～4.01kW

パネルコンピューター式対応

ダイレクト式対応

ポット式

FF-B10014 (W) (別置タンク式(別売))
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材(23～24ページ)
▶専用別売部材(22ページ)
▷背面カバー同梱

■暖房のめやす

温暖地	木	造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木	造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

〈業務用タイプ〉

ビルトインタイプ

グリーン購入法
適合商品

2000m
まで高地
対応※3

防
火
性
能
認
証
品

ワンタッチ
ウォールトップ別機

延長
ルームサーモ



(W)フロスティホワイト

〈業務用タイプ〉

ビルトインタイプ

グリーン購入法
適合商品

1500m
まで高地
対応可

防
火
性
能
認
証
品

ワンタッチ
ウォールトップ別機

延長
ルームサーモ



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす

コンクリート

45

(74.5㎡)

暖房出力：11.0～4.01kW

パネルコンピューター式対応

ダイレクト式対応

ポット式

FF-B11014 (W) (別置タンク式(別売))
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材(23～24ページ)
▶専用別売部材(22ページ)
▷背面カバー同梱

■暖房のめやす

温暖地	木	造28畳(46.0㎡)まで コンクリート39畳(64.5㎡)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0㎡)まで コンクリート45畳(74.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

暖房のめやす

コンクリート

65

(107.5㎡)

暖房出力：15.9～11.5kW

パネルコンピューター式対応

ダイレクト式対応

ガンバーナ式

FF-B16014 (W) (別置タンク式(別売))
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材(23～24ページ)
▶専用別売部材(22ページ)
▷背面カバー同梱

■暖房のめやす

温暖地	木	造40畳(66.0㎡)まで コンクリート56畳(92.5㎡)まで
寒冷地	木	造41畳(67.5㎡)まで コンクリート65畳(107.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

	快適性							操作性							安全性					PSC対応								
	インバーター	ECOモード	セーブ運転	温風量自動コントロール	風向調節 (左右)	風向調節 (上下)	オートルーバー (左右)	延長 ルームサーモ	LED クリアビュー	ECO※2	設定室温 デジタル表示	入タイマー※2	おはよう タイマー※2	切タイマー※2	おやすみ タイマー※2	曜日指定※2	バックアップ メモリー	2ウェイ 操作※2	ロック チャイルド※2	炎監視	ウォールトップ	ビルトイン	排気管抜け検知	背面カバー付き	防止装置	不完全燃焼 通知機能	不完全燃焼	再点火防止機能 (インターロック)
FF-VG35SA	●	●		●				●	●	●	●		●						●	●	●				●	●	●	●
FF-VG42SA	●	●		●				●	●	●	●		●						●	●	●				●	●	●	●
FF-VG52SA	●	●		●				●	●	●	●		●					●		●	●				●	●	●	●
FF-B5814	●		●	●				●							●	●	●			●	●			●		●	●	●
FF-B7414	●		●	●				●					●			●	●			●	●			●		●	●	●
FF-B10014	●		●	●				●					●			●	●			●	●			●		●	●	●
FF-B11014	●		●	●				●					●			●	●			●	●			●		●	●	●
FF-B16014			※1		●			●					●			●	●			●	●			●		●	●	●
FFP-18015A	●	●		●		●				●	●		●			●	●		●	●	●			●		●	●	●

※1 FF-B16014はセット温度に応じて自動的に消火します。 ※2 集中制御する場合、暖房機の運転はコンピューターからの操作となり、暖房機側の運転スイッチ・タイマー・2ウェイ操作による手動運転・チャイルドロックは機能しなくなります。 ※3 標高1000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくはP26の「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また、業務用タイプは「特定保守製品」、「PSC対応品」の対象外となります。

* ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース(F-57)を使用して、給気側も延長してください。

業務用で大活躍。広いオフィスもハイパワーですばやく暖めます。



〈業務用タイプ〉

グリーン購入法
適合商品

1500m
まで高地
対応可

ワンタッチ
ウォールトップ別機



(W)ミストホワイト

暖房のめやす

コンクリート

72

(119.0㎡)

暖房出力：17.6～7.61kW

パネルコンピューター式対応

ダイレクト式対応

FFP-18015A* ガス化式
(W) (別置タンク式(別売))
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材(23～24ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(22ページ)

●外形寸法：高さ1,790×幅556×奥行488mm
●質量：63.5kg ●待機時消費電力：1.4W

■暖房のめやす

温暖地	木	造45畳(74.5㎡)まで コンクリート62畳(102.5㎡)まで
寒冷地	木	造45畳(74.5㎡)まで コンクリート72畳(119.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。

※地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

■集中制御専用暖房機型式名

基本型式名	パネルコンピューター集中制御方式(電源コード3芯アース)	ダイレクト方式(電源コード標準)
FF-VG35SA		FF-VG35SA-4N
FF-VG42SA		FF-VG42SA-4N
FF-VG52SA	FF-VG52SA-2PE	
FF-B5814	FF-B5814-2PE	FF-B5814-4N
FF-B7414	FF-B7414-2PE	FF-B7414-4N

基本型式名	パネルコンピューター集中制御方式(電源コード3芯アース)	ダイレクト方式(電源コード標準)
FF-B10014	FF-B10014-2PE	FF-B10014-4N
FF-B11014	FF-B11014-2PE	FF-B11014-4N
FF-B16014	FF-B16014-2PE	FF-B16014-4N
FFP-18015A	FFP-18015A-2PE	FFP-18015A-4N

※暖房機の型式名は、集中制御の方式により異なります。用途に応じてお選びください。

※集中制御方式の機具価格は、弊社営業所までお問い合わせください。

■仕様表

※FF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表記してあります。

※暖房機の型式名は、集中制御の方式や電源コードアースの有無により異なります。用途に応じてお選びください。

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時		
FF-VG35SA	3.48～1.74	15畳(25.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650/650	25/27～14/16	0.5	34/24	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42SA	4.23～1.74	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650/650	32/32～14/16	0.5	37/24	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-VG52SA	5.22～1.74	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650/650	37/36～14/16	0.5	38/24	6.00～2.01(0.583～0.195)
FF-B5814	5.81～3.21	24畳(39.5㎡)まで	86.6(B)	595×820×428	39.0	115/115	32/31～17/21	1.6	36/33	6.72～3.70(0.653～0.36)
FF-B7414	7.41～3.21	31畳(51.0㎡)まで	86.6(B)	595×820×428	39.0	115/115	33/32～17/21	1.6	37/33	8.55～3.70(0.831～0.36)
FF-B10014	10.0～4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	120/120	43/45～22/28	1.6	42/36	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B11014	11.0～4.01	45畳(74.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	120/120	43/45～22/28	1.6	44/37	12.7～4.63(1.233～0.45)
FF-B16014	15.9～11.5	65畳(107.5㎡)まで	86.0(B)	700×830×510	52.0	72/79	86/94～77/80	2.2	52/48.5	18.5～13.4(1.80～1.30)
FFP-18015A	17.6～7.61	72畳(119.0㎡)まで	87.0(B)	1790×556×488	63.5	最大995/995	150/175～114/125	1.4	46/40	20.2～8.70(1.965～0.846)


FF暖房機寸法図(単位:mm)

●FF-VG35SA・VG42SA ダイレクト式対応




	L (取付壁厚範囲)	M (出寸法)
スペーサーを使用した場合	140～260	120
スペーサーを使用しない場合	170～290	90


注意
穴は、室内側から室外に
向けて下向き約2°の傾斜
であけてください。

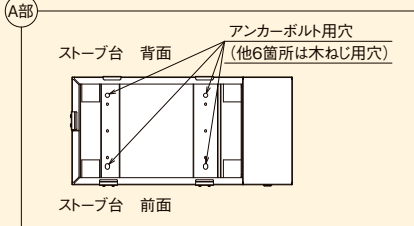

■取付寸法図

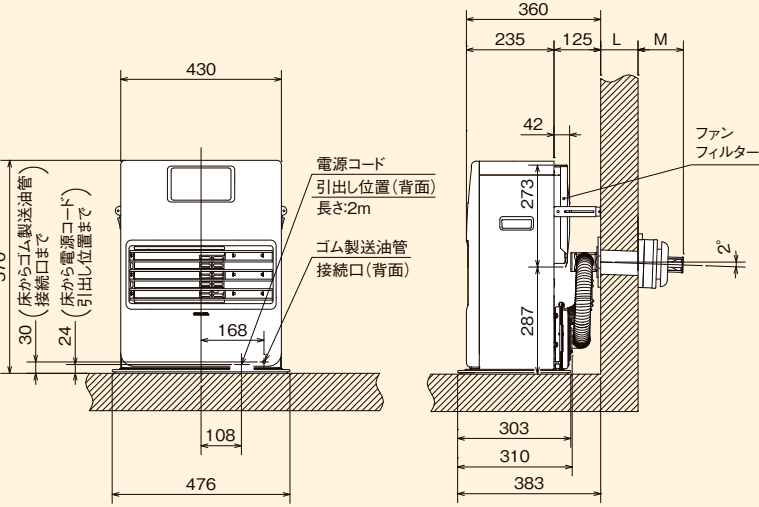


■壁工事寸法図

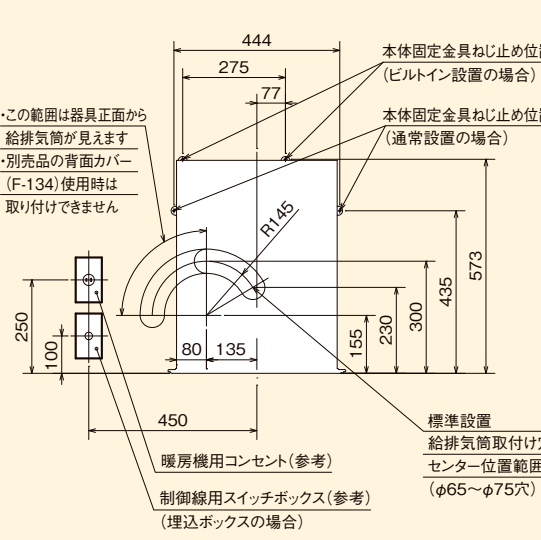


〈ストーブ台を用いた場合〉

■取付寸法図

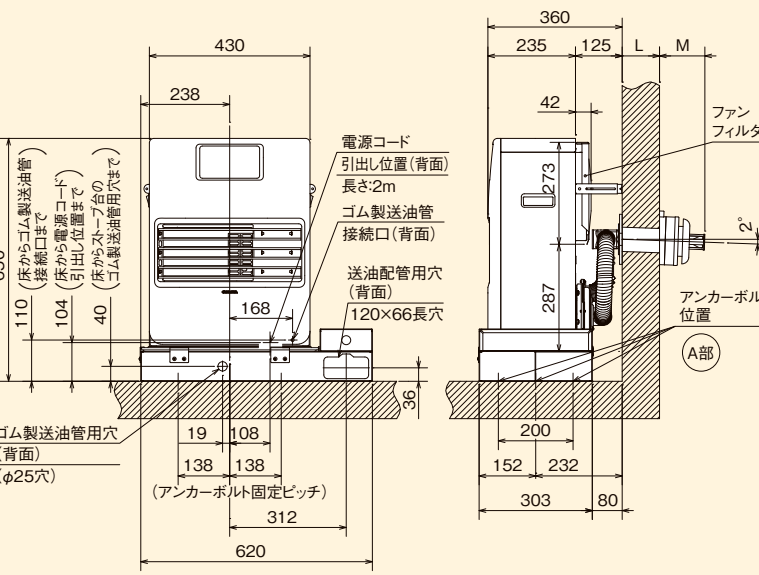

■壁工事寸法図

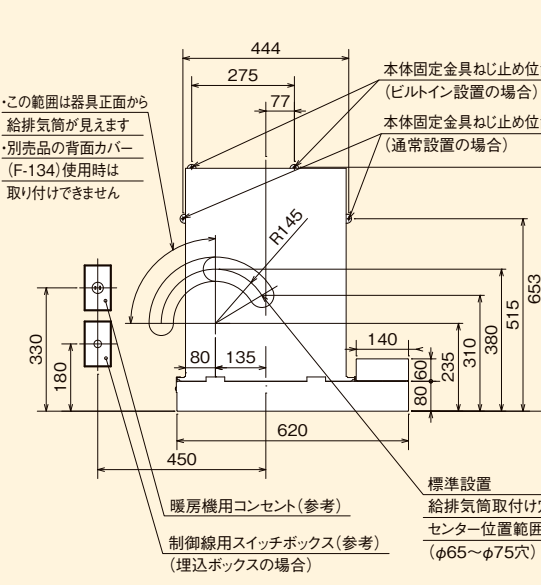


●FF-VG52SA

パネルコンピューター式対応




	L (取付壁厚範囲)	M (出寸法)
スペーサーを使用した場合	140～260	120
スペーサーを使用しない場合	170～290	90

注意
穴は、室内側から室外に
向けて下向き約2°の傾斜
であけてください。

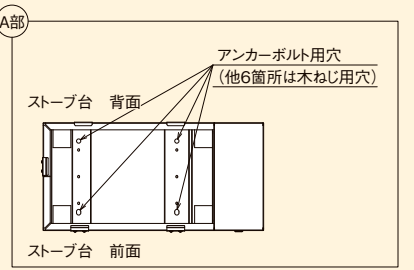

■マントルピースなどに据付ける場合


ストーブと可燃物は、下図に示す距離をとってください。

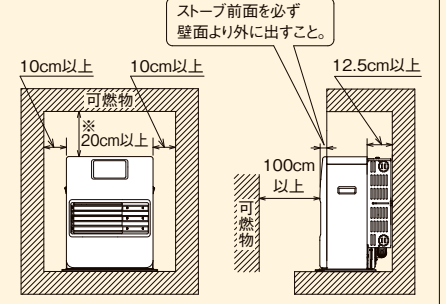


※背面カバー取付時はストーブ上方の壁との距離を必ず20cm以上あけてください。20cm以上あけないとファンフィルターが着脱できず、掃除ができなくなります。
●不燃物の場合でも可燃物と同じ離隔距離にしてください。

●本機種は必ず別売品の背面カバー(F-134)をご使用ください。

■取付寸法図

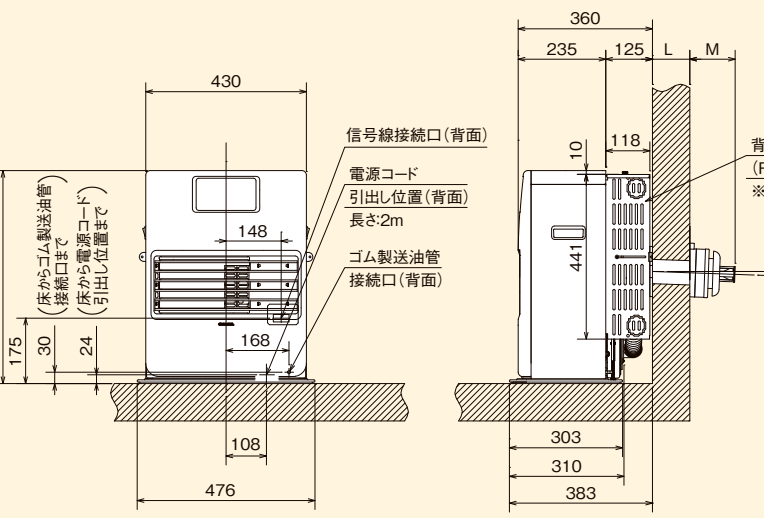


■壁工事寸法図

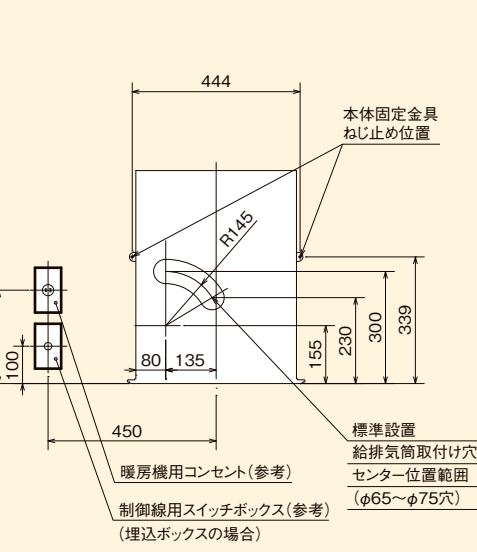


〈ストーブ台を用いた場合〉

■取付寸法図

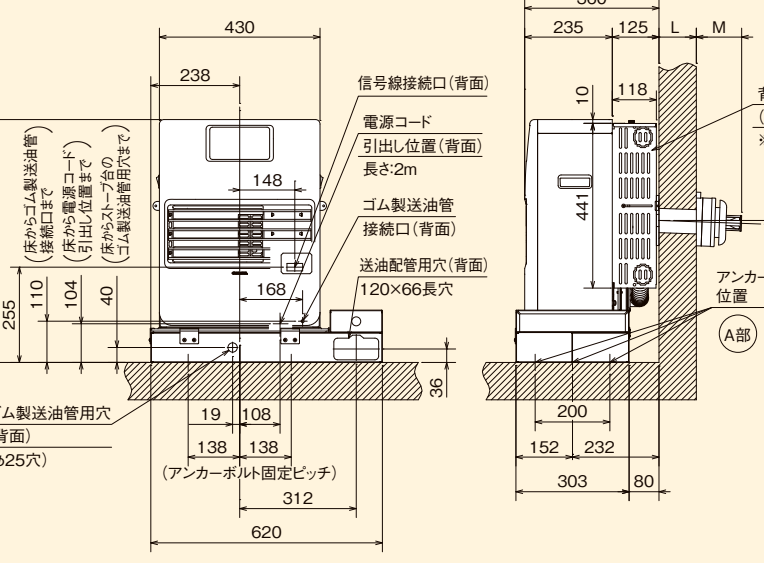

■壁工事寸法図

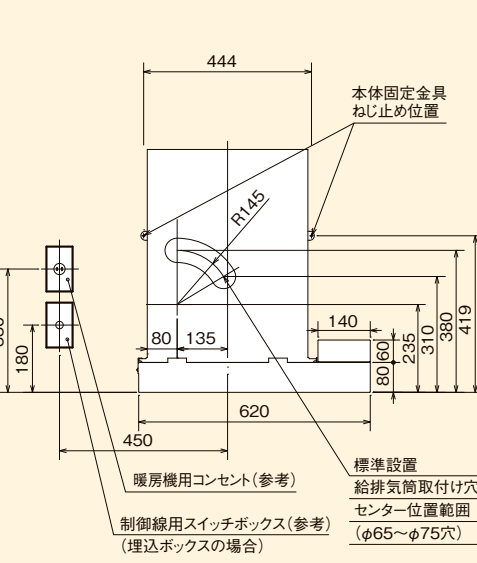


FF暖房機寸法図(単位:mm)

●FF-B5814・B7414 パネルコンピューター式対応
ダイレクト式対応



●写真はパネルコンピューター方式のものです。

	L (取付壁厚範囲)	M (出寸法)
スペーサーを使用した場合	110~230	120
スペーサーを使用しない場合	140~260	90

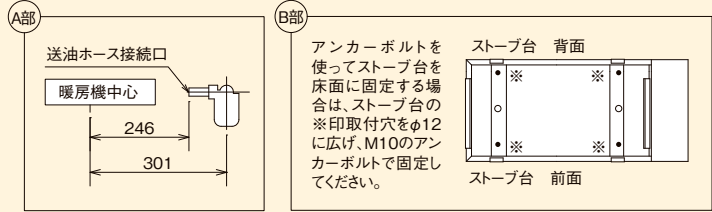


●FF-B10014・B11014 パネルコンピューター式対応
ダイレクト式対応




●写真はパネルコンピューター方式のものです。


■取付寸法図

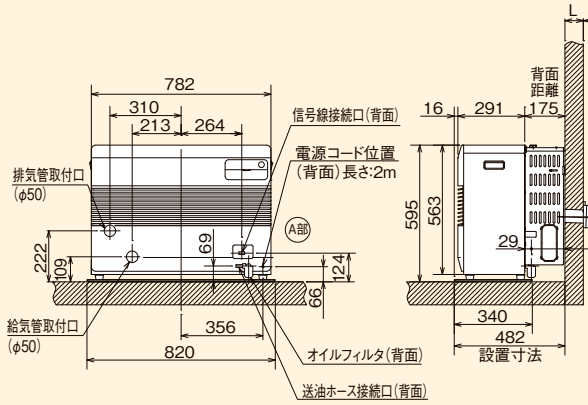


■壁工事寸法図

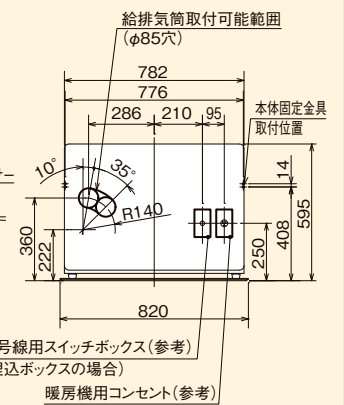


■取付寸法図

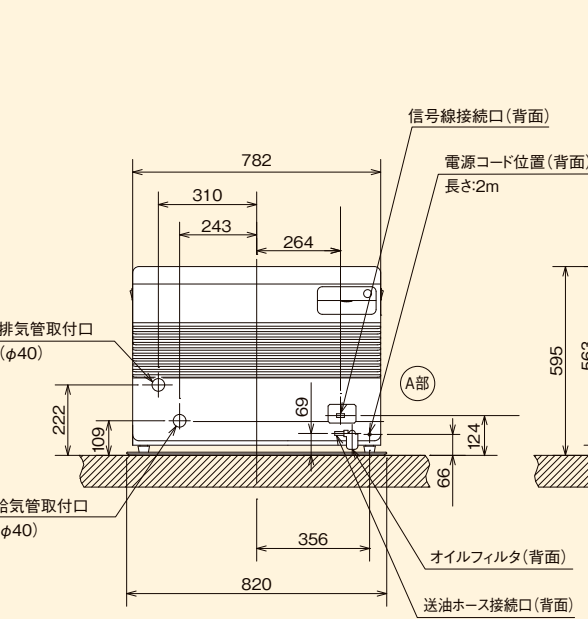


■壁工事寸法図

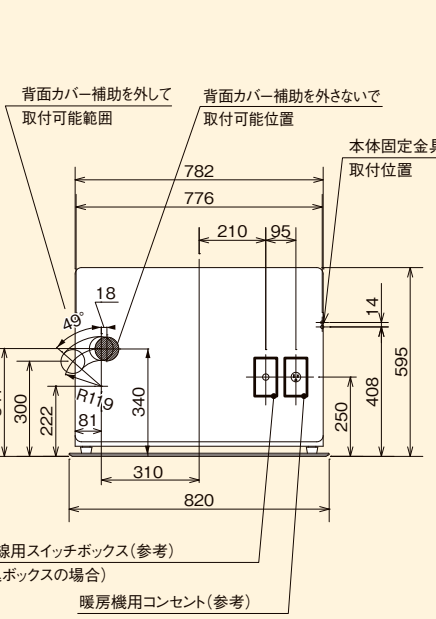


	L (取付壁厚範囲)	M (出寸法)
スペーサーを使用した場合	140~240	120
スペーサーを使用しない場合	170~270	90

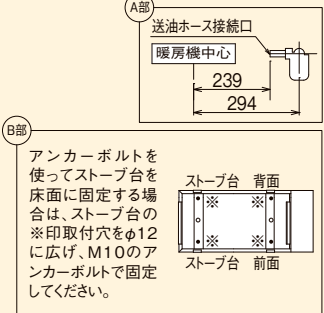

■取付寸法図

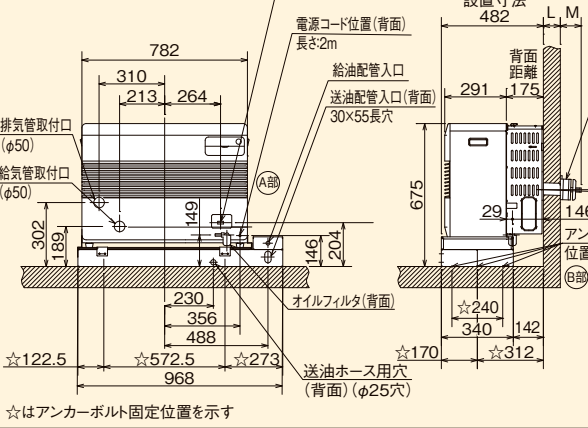


■壁工事寸法図

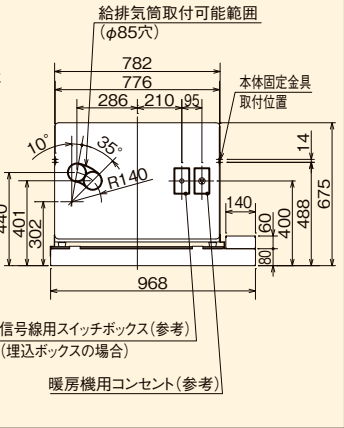


〈ストーブ台を用いた場合〉

■取付寸法図

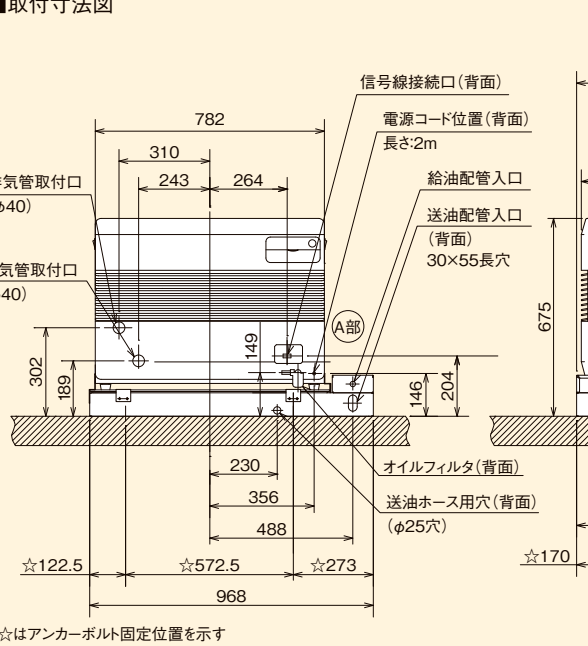

■壁工事寸法図

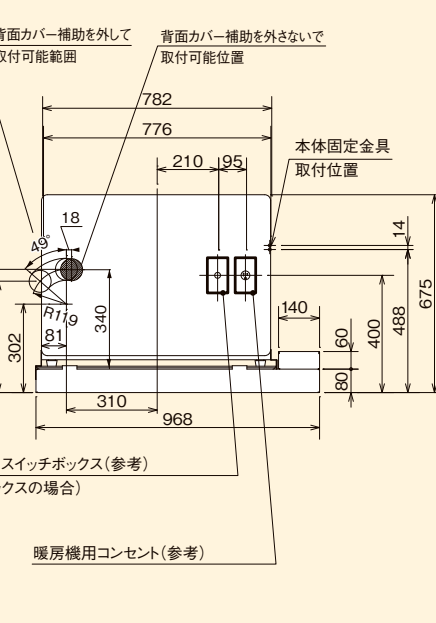


●FF-B16014 パネルコンピューター式対応
ダイレクト式対応




●写真はパネルコンピューター方式のものです。

■取付寸法図

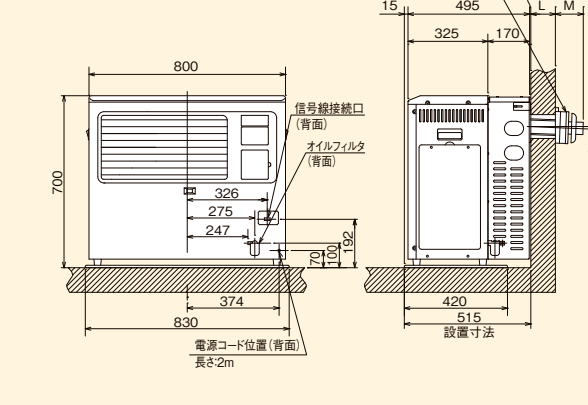


■壁工事寸法図

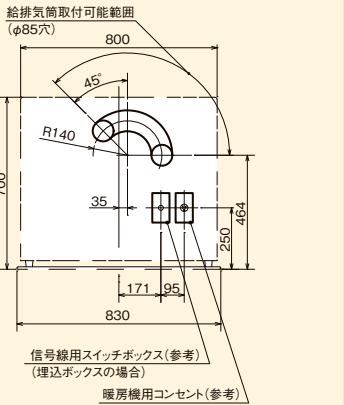


〈ストーブ台を用いた場合〉

■取付寸法図

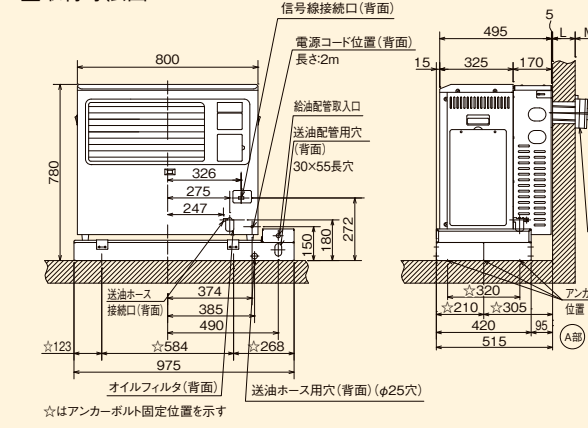

■壁工事寸法図

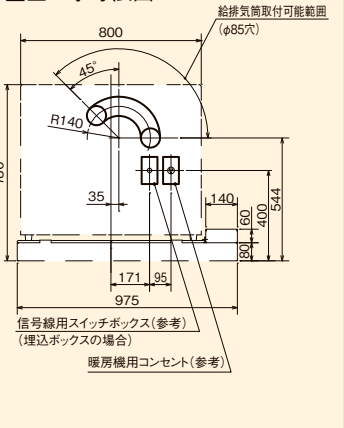

FF暖房機寸法図(単位:mm)・標準据付け例

●FFP-18015A


パネルコンピューター式対応

ダイレクト式対応




●写真はパネルコンピューター方式のものです。

■取付寸法図

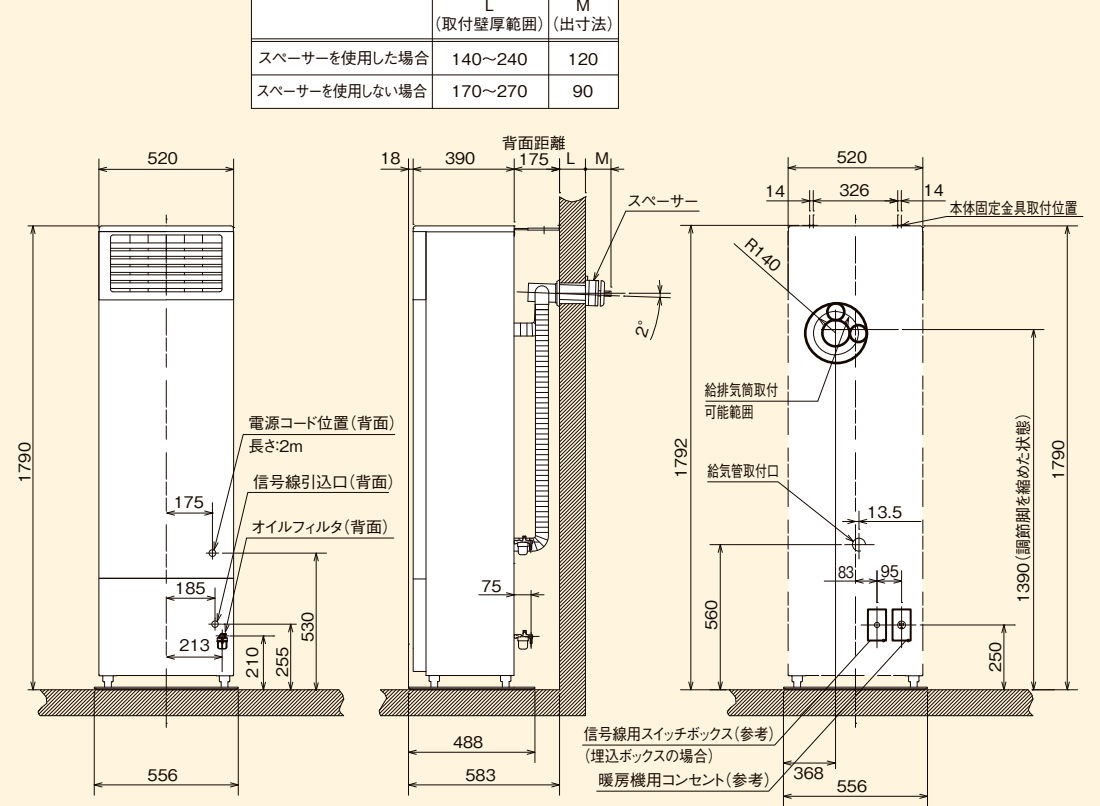


■壁工事寸法図

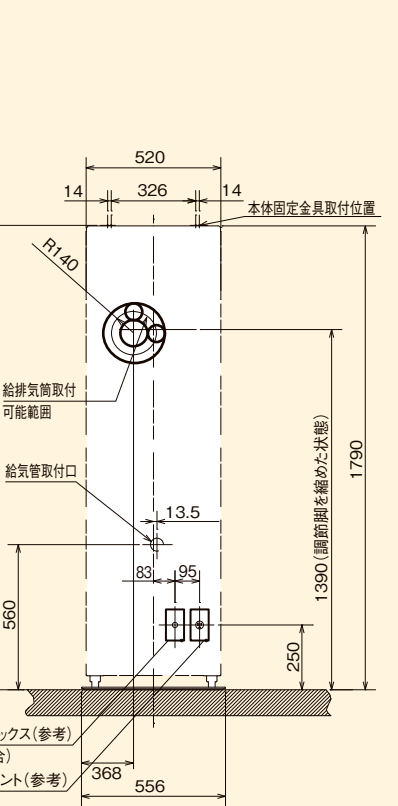


■標準据付け例


■標準据付け例

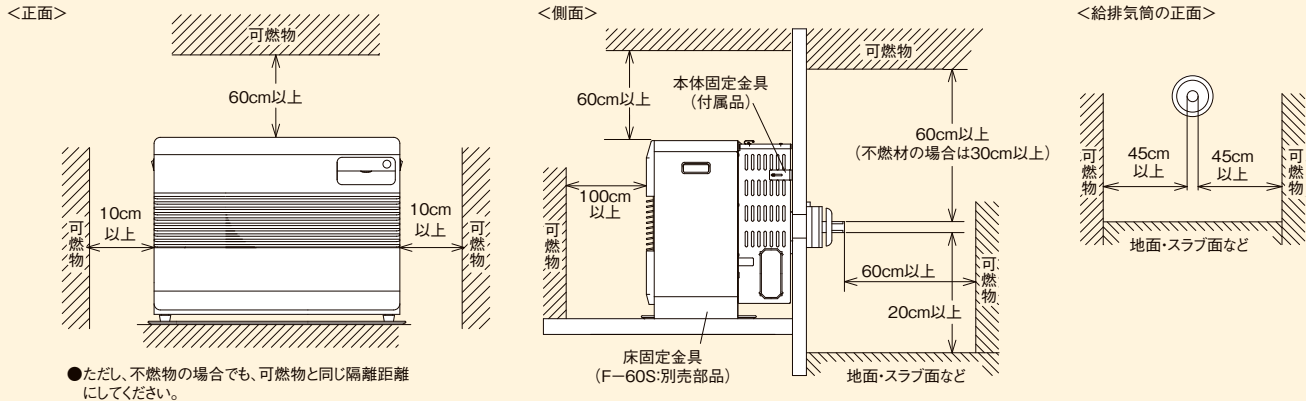

■マントルピースなどに据付ける場合(防火性能認証品に限る)

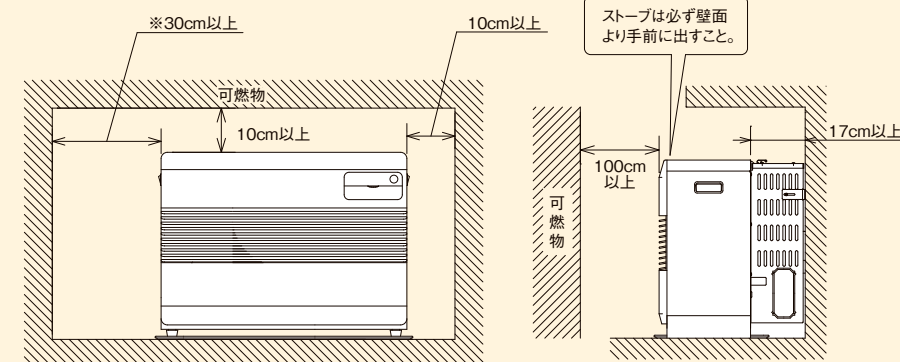

■防火性能認証品マーク

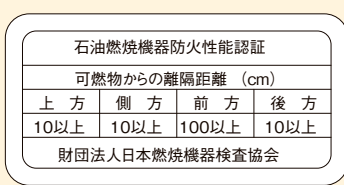


暖房機器別売部材

FF用部材

本体化粧カバー	
 ※シーズンオフ時の防じん用カバーです。	
F-S014 6,500円+消費税 0385454 4906128 545408 (FFP-18015A用)	F-74 3,500円+消費税 5088455 4906128 845508 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)
F-35S 3,500円+消費税 9188417 4906128 841708 (FF-B16014用)	


延長ルームサーモ(1.5m)	
	
	F-85 250円+消費税 0388459 4906128 845904 ※FFP-18015Aには使用できません。

背面カバー	
 ロングタイプ	
	F-134 6,700円+消費税 0382782 4906128 278283 (FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA用)
	F-S009 8,100円+消費税 0385449 4906128 544906 (FFP-18015A用)

セーフティガード(納期2ヵ月必要です)	
	
	F-88S(A) 11,500円+消費税 0381438 4906128 143888 (FF-B16014用)
	F-88(A) 11,500円+消費税 0381437 4906128 143789 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用) ※操作部カバーとの同時使用はできません。

ストーブ台		
		
●給油バルブセット付 F-53S 39,000円+消費税 9180128 4906128 012801 (FF-B16014用)		
●給油バルブセットなし F-S017 32,000円+消費税 0385457 4906128 545705 (FF-B16014用)		
F-71 39,000円+消費税 5085420 4906128 542001 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)		
F-S002 32,000円+消費税 0385442 4906128 544203 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)		
F-135 32,000円+消費税 0382783 4906128 278382 (FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA用)		
バルブカバー	ベースタンク	電磁弁付バルブ
 容量:14L		
F-S012 18,000円+消費税 0385452 4906128 545200 ※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。	F-80S 57,000円+消費税 0380048 4906128 004806 (FF-B16014用)	F-130 11,500円+消費税 0382718 4906128 271888 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用) (FF-B16014用 FFP-18015A用) ※FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA用
	F-129 80,000円+消費税 0382717 4906128 271789 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)	※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。

操作部カバー		
		
※セーフティガードとの同時使用はできません。	※いたずら防止用カギ付カバーです。	
F-77(A) 5,000円+消費税 0382408 4906128 240884 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)	F-S010(A) 5,000円+消費税 0382407 4906128 240785 (FF-B16014用)	F-131 8,000円+消費税 0380399 4906128 039983 (FFP-18015A用)

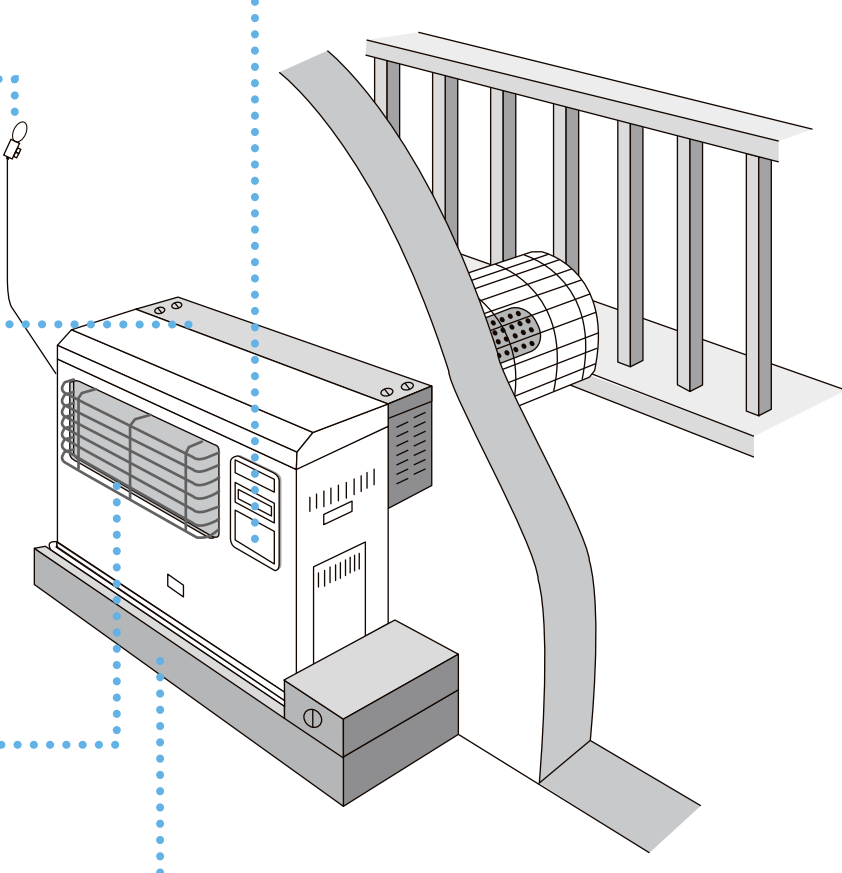

耐震計画基準対応品	ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。
-----------	--

床固定金具	
	
	F-60S 1,800円+消費税 0388439 4906128 843900 (FF-5814・7414・10014・11014・B16014タイプ用)
	F-125 1,800円+消費税 0582023 4906128 202387 (FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA用)
	F-S013 1,800円+消費税 0385453 4906128 545309 (FFP-18015A用)

耐熱塗料
TT-1 1,200円+消費税 0388591 4906128 859109

給排気筒部材

■給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
適用機種	FF式温風	FF式温風	FF式温風
	FF-VG35SA FF-VG52SA FF-VG42SA	FF-B5814 FF-B7414	FF-B10014 FF-B16014 FF-B11014 FFP-18015A

■給排気筒・スリーブ関係

壁貫通穴径		φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径		φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径		φ50	φ60	φ70	給排気筒径		φ50	φ60	φ70
延長排気管径		φ40	φ40	φ50	延長排気管径		φ40	φ40	φ50
厚壁用	薄形給排気筒延長用	 1本で16cm 延長できます。	 1本で17cm 延長できます。	 1本で16cm 延長できます。	厚壁用	スリーブ延長用	 延長スリーブφ60 65cm	 延長スリーブφ70 65cm	 延長スリーブφ80 62.5cm
		薄形給排気筒 延長アダプター F-112 2,100円+消費税 0380730 4906128 073086	薄形給排気筒 延長アダプター F-100 2,300円+消費税 0581083 4906128 108382	薄形給排気筒 延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 0981436 4906128 143680		F-113 1,800円+消費税 0380731 4906128 073185	F-108 1,800円+消費税 0580726 4906128 072683	F-108S 2,100円+消費税 0381294 4906128 129486	

ス ペ ー サ	 スペーサ	F-99 800円+消費税 0581082 4906128 108283
------------------	--	---

■延長給排気筒部材

※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 4,900円+消費税 0382771 4906128 277187		
	1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 10,500円+消費税 0382772 4906128 277286		
	2m延長給排気管セット F-53R(B) 13,500円+消費税 0382773 4906128 277385	1.5m延長給排気管セット F-11SRN(右ねじ)☆ 15,000円+消費税 0382059 4906128 205982	

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸 縮 管	延長範囲 17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 1,700円+消費税 0380018 4906128 001805		
	延長範囲 27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,000円+消費税 0380019 4906128 001904		

■延長給排気管セット梱包内容一覧

部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	ホースジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25木ねじ	M4×12木ねじ
型 式															
F-10R(B)	1 (0.5m)	—	2	—	1 (1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(B)	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(B)	1 (2m)	—	2	—	1 (2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸 縮 管	延長範囲 47～88cm 1m伸縮管 F-20R 2,300円+消費税 0380021 4906128 002109		
	延長範囲 103～197cm 2m伸縮管 F-52R 4,000円+消費税 0380023 4906128 002307		

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
直 管	0.5m直管 F-22R 1,500円+消費税 0380024 4906128 002406	0.5m直管 F-12SR 1,800円+消費税 0380025 4906128 002505	
	1m直管 F-40R 2,100円+消費税 0380026 4906128 002604		
メ ス オ ス 自 在 管	14cm メスオス自在管 F-60R 1,300円+消費税 0380031 4906128 003106		
	32cm メスオス自在管 F-55R 1,500円+消費税 0380032 4906128 003205	32cm メスオス自在管 F-56SR 2,100円+消費税 0380033 4906128 003304	
	47cm メスオス自在管 F-56R 1,900円+消費税 0380034 4906128 003403	47cm メスオス自在管 F-57SR 2,500円+消費税 0380035 4906128 003502	
	6cm 8cm メスオスエルボ F-23R 1,200円+消費税 0380027 4906128 002703	7cm 9.5cm メスオスエルボ F-15SR 1,700円+消費税 0380028 4906128 002802	
メ ス オ ス エ ル ボ	14.3cm メスオスエルボ F-105 1,800円+消費税 0581481 4906128 148180 ストッパーリングは同梱されていません。		
	排水パイプの結露水を抜くことができます。		
	水抜エルボ F-50R 1,200円+消費税 0380036 4906128 003601		
直管ジョイント	11cm 直管ジョイント F-24R 1,100円+消費税 0380029 4906128 002901	12cm 直管ジョイント F-55SR 1,200円+消費税 0380030 4906128 003007	
	5.5cm 直管ジョイント F-107 1,100円+消費税 0581483 4906128 148388 ストッパーリングは同梱されていません。		
パイプ固定金具セット	パイプ固定金具セット F-19(B) 1,500円+消費税 0384018 4906128 401889	パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,000円+消費税 0384019 4906128 401988	
断 熱 ク ロ ス	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 844808	

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給 気 ホ ー ス (排気筒延長の際は給気ホースも延長が必要です。)	50cm 給気ホース ホースジョイント付 F-57(B) 1,300円+消費税 0382766 4906128 276685		
	L=1.65m 給気ホース F-25(B) 2,300円+消費税 0382767 4906128 276784		
給気ジョイント (給排気管と給気ホース接続用)	給気エルボ F-58 500円+消費税 9188436 4906128 843603 給排気筒と給気ホース接続用	給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382056 4906128 205685	
	給気ジョイント F-59★ 400円+消費税 9188437 4906128 843702 給排気筒と給気ホース接続用	給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント (給気ホースと給気ホース接続用)	ホースジョイント F-61(B) 600円+消費税 0382770 4906128 277088 給気ホース接続用	ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883	
ステンレス給気管ジョイントセット ※給気側をステンレス配管するための部材です。	F-90 2,000円+消費税 0380006 4906128 000600	(ワンタッチウォールトップ対応) F-90S(A) 2,500円+消費税 0381371 4906128 137184	
らんま用スリーブ ※内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。 ※壁貫通穴径はφ85mmです。 ※11cmより厚い壁には対応できません。	らんま用スリーブ F-93 8,100円+消費税 0380012 4906128 001201	らんま用スリーブ F-93S(A) 8,700円+消費税 0381872 4906128 187288	
ストッパーリング 排気管接続部固定用	ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700	ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
延長用リード線 ※排気管抜け検知用リード線延長用。	延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804 L=1.5m		
壁ブッシュセット ※内壁に給気ホースと排気管を貫通させるための部材です。	壁厚20cmまで 壁ブッシュセット F-17(A) 3,500円+消費税 0382592 4906128 259282		
	壁厚 20～40cmまで 壁ブッシュセット F-18(A) 4,100円+消費税 0382593 4906128 259381		

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。★印は在庫僅少品です。

長期使用製品安全点検制度のお知らせ

 特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。(業務用タイプは除く)

※1 特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※2

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

1. 特定保守製品の指定

- 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機

2. 特定製造事業者等の義務

対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者

※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
- 点検通知義務及び点検実施義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務

4. 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5. 関連事業者の責務

対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者

- 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

1. 製品本体の表示

- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

2. 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	新潟県三条市東新保7番7号
型式	20** 年 ** 月
設計標準使用期間	FF-B7414
点検期間	8年(20,000時間)
問い合わせ連絡先	20** 年 ** 月～20** 年 ** 月
	株式会社コロナ 点検受付窓口
	0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

■密閉燃焼式石油温風暖房機の点検時期お知らせ機能について

密閉燃焼式石油温風暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。

- 法定の点検開始時期が過ぎて点検が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。
- 「88」が表示された場合、点検受付窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力をお願いいたします。



所有者票は商品取扱説明書または保証書等と同梱されています。お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません。)

所有者票(返信用)* 見本

お客様 記入欄 返信用

もれなくご記入の上、最後に「個人情報保護シート」を貼付して投函してください。

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。※貴貨物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

所有者または管理会社情報 フリガナ氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

〒0000-0000 都・道・府・県 区・郡 町・丁目・マンション等 電話番号 E-mailアドレス @

製品の設置場所 ※上記住所と違う場合はご記入ください 〒0000-0000 都・道・府・県 区・郡 町・丁目・マンション等

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事項を受けましたか? はい ☐ いいえ ☐

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

インターネットからでも登録いただけます。コロナホームページ http://www.corona.co.jp/

宛先面* 見本

郵便はがき 9558710

新潟県三条市東新保7番7号 株式会社 コロナ 点検受付窓口 行

1.型式名 FF-B7414 2.製造年月 20E F 年 GH 月 3.点検期間 20 I J 年 7 月～20 K L 年 6 月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名: 住所: 電話番号: - -

お客様への説明 (20 年 月 日) はこちら

販売事業者 ☐ 設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関*による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関:一般財団法人 日本ガス機器検査協会 一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備しております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、注意してご使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供をしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。



■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 性	カートリッジタンクのふたの改善 (閉止の音、目視または感触で確認できること)
給油時自動消火装置	給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止装置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不完全燃焼通知機能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再点火防止機能(インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

