

つぎの快適をつくろう。

多機能加湿装置 | 移動型ナノフィール

# CORONA

銀イオン発生ユニットを搭載!

1台4役

# nanofeel

ナノフィール



世界初<sup>※1</sup>の  
マイナスイオン発生技術

※1 金属網回転体による水破砕方式  
特許取得番号 第3051055号  
2000年3月31日取得(権利満了)

加湿

消臭

除菌

空清

ナノフィールはコロナ独自<sup>※1</sup>のマイナスイオン発生技術を搭載した多機能加湿器です。水分100%のマイナスイオンを大量に発生させ、人が集まる空間を加湿・消臭・除菌・空気清浄します。



おすすめ

1

1秒間あたり**約25億個**の  
水分100%のマイナスイオンを生成  
人が集まる空間を快適に清浄します。

おすすめ

2

給水・排水工事不要

コンセント(100V)  
につなぐだけ<sup>※2</sup>

給水タンク  
内蔵

※2 アースは必ず設置してください。

おすすめ

3

加湿量 適用床面積82㎡

**1.8L/h**<sup>※3</sup>

※3 室温20℃・湿度40%時の値。

おすすめ

4

1回の給水で最長**約16時間**<sup>※4</sup>の連続運転が可能

※4 最大加湿量では約8時間となります。

おすすめ

5

キャスター付きで**移動ラクラク**

移動型ナノフィール

型式 CNF-M1800D 4273133

希望小売価格 676,500円(税抜 615,000円)

カギ付き仕様も選べます。

型式 CNF-M1800D-L 4273135

希望小売価格 693,000円(税抜 630,000円)



**2カ所にカギが  
かかります。**

お子様やご年配の方がいる環境でも  
安心してお使いいただけます。



別売品 操作部カバー  
CNF-MS1を使用す  
ることで、操作部もカギ  
付仕様に変更すること  
ができます。

## 銀イオン発生ユニットを搭載

機器内部の給水経路に銀イオン水を作り出す「銀イオン発生ユニット<sup>※5</sup>」を搭載。銀イオンの除菌効果により、機器内部に取り込んだ菌や、臭いや汚れのもととなる菌を抑制<sup>※6</sup>します。


※5 定期的な交換が必要です。

※6 ●試験機関:一般社団法人県央研究所(試験報告書番号:32020604号)

●試験方法:試験菌液を銀イオンあり/なしの水に入れて生菌数を測定。

●試験結果:銀イオンありで60分後に99%以上抑制。

●銀イオンの菌に対する抑制<sup>※6</sup>効果

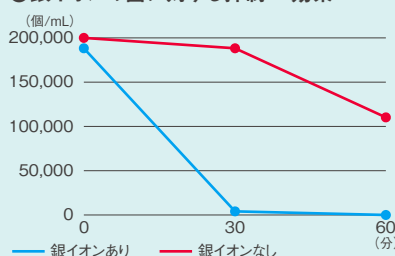

銀イオンなし



銀イオンあり



●さまざまな施設で、ニオイのない快適な空間をつくります。

●医療・介護施設



何よりも清潔で快適な環境が必要とされる場所。  
ナノフィールの設置をおすすめします。

●スポーツ施設



ジムを快適にするには、  
汗などのニオイ対策が大切です。

●オフィス



快適な環境は働く人たちの気分を良くし、  
能率アップにつながります。

●保育園・幼稚園




こどもたちの健康を守るためにも、  
空気の質の改善が必要です。

## 消臭

※1 気になるニオイをしっかりと消臭。

空気中の気になるニオイ※1をキャッチして消臭。毎日の暮らしの中で発生するイヤなニオイを除去します。

※1 水溶性のニオイ成分(アンモニア、酢酸など)

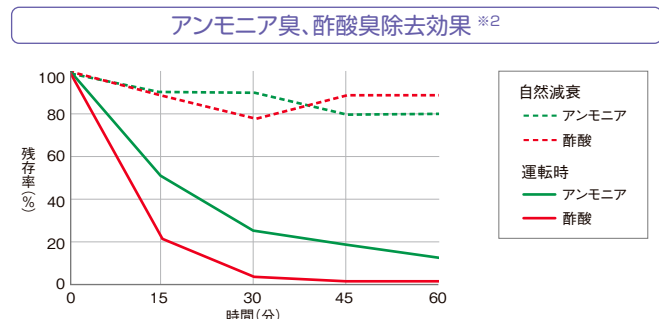


※2 ●当社調べ ●試験方法:容積21.4m<sup>3</sup>の試験室(5.5畳相当)で各臭気成分を噴霧し、自然減衰と運転時の各種臭気成分濃度をガス検知管で測定。(当社基準)

## 除菌

浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿。


水分100%のマイナスイオンは浮遊菌の抑制にも大活躍。さらに、寒い季節、体調を崩す大きな原因はお部屋の湿度不足。一般のスチーム式加湿とは違い、水ぬれ感のない快適な加湿を実現します。

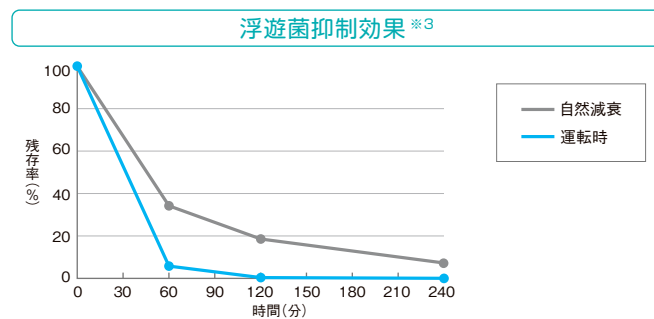

※3 ●試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター ●試験方法:12.5m<sup>3</sup>試験チャンパー内に菌を噴霧して浮遊させた後、移動型ナノフィールをうるおい加湿の風量レベル3(約3.0m<sup>3</sup>/min)、加湿レベル1の条件で運転し、浮遊している菌の数を経時的に測定。 ●報告書番号:北生発2017\_0004号


## 空清 1μm~2.5μmサイズの粒子をしっかりとキャッチ。

加湿器なのに  
花粉・黄砂・PM2.5※4※5にも 効果あり!

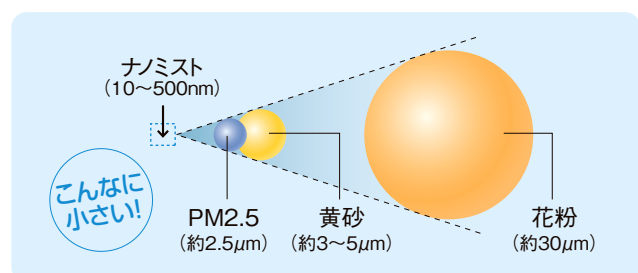

※4 ナノフィールでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

※5 PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。

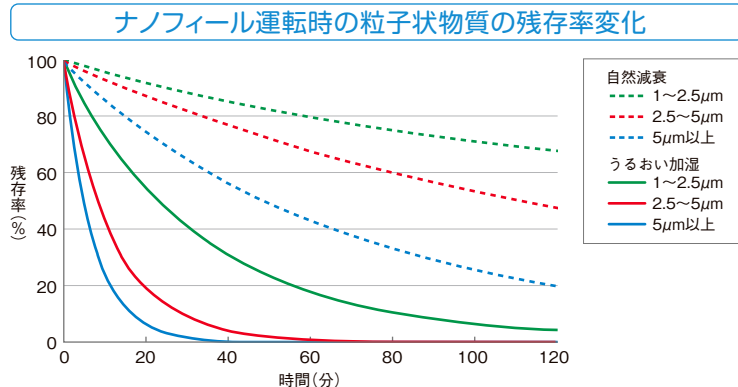

●当社調べ ●試験方法:容積21.4m<sup>3</sup>の試験室(5.5畳相当)で試験用粒子状物質を散布し、自然減衰と運転時の各サイズの粒子数をパーティクルカウンターで測定。(当社基準)

| 仕 様 | 名 称      | 移動型ナノフィール                        | 移動型ナノフィール カギ付き | 加 湿 量        | 最大1.8L/h (20℃ 40%RH)                                                                      |
|-----|----------|----------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 型 式 名    | CNF-M1800D                       | CNF-M1800D-L   | 運 転 の 種 類    | うるおい加湿運転/さわやか清涼運転                                                                         |
| 仕 様 | 外 装 (色)  | ナチュラルホワイト                        |                | 加 湿 量 調 節    | 加湿レベル1~3の3段階およびA(自動)(うるおい加湿運転 選択時)<br>加湿レベルA(自動)では目標湿度になるように加湿量を自動調節(目標湿度は40~60%の範囲で設定可能) |
|     | 外 形 寸 法  | H:1,350×W:523×D:543mm(キャスターベース含) |                | 適 用 床 面 積 ※6 | 最大82m <sup>2</sup> (プレハブ洋室) 最大50m <sup>2</sup> (木造和室)                                     |
|     | 質 量      | 59kg                             |                | タイマー機能       | 入タイマーおよび切タイマー                                                                             |
|     | 使用周囲温度範囲 | 5~40℃                            |                | タイミナー機能      | 1日1回4時間の洗浄乾燥運転(運転停止動作による自動機能)                                                             |
|     | 定 格 電 圧  | 単相100V 50/60Hz                   |                | 給水・排水タンク容量   | 給水タンク:20L 排水タンク:6L                                                                        |
|     | 消 費 電 力  | 最大1.2kW (0.02~1.2kW)             |                | 安 全 装 置      | 漏電しゃ断器/温水ヒーター用過熱防止サーモスタット/傾斜スイッチ                                                          |
|     | 使 用 水    | 水道水                              |                | 電源コード長さ      | アース付電源コード3m(差込プラグ変換アダプタ付属)                                                                |
|     | 使 用 水 量  | 約34L/日(最大加湿量で16時間運転時)            |                | 運 転 音        | 最大:48dB(うるおい加湿運転 風量レベル3) 最小:38dB(さわやか清涼運転 風量レベル1)                                         |
|     | 加 湿 方 式  | 超微細水破砕方式                         |                |              |                                                                                           |

※6 適用床面積は日本電機工業規格 JEM1426に準じて算出したものです。業務用などで使用される場合には、建物の設計に基づく加湿負荷により算出してください。加湿負荷の計算等につきましては最寄りの営業所にお問い合わせください。

○年1回の点検・清掃が必要です。 ○16時間に1回、自動的に洗浄乾燥運転に切り替わります。

●この製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。

○性能を維持し安全にお使いいただくため、1年に1回定期点検が必要になります。定期点検については、据付工事店(販売店)または、最寄りの弊社支店、営業所等にお問い合わせください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

### 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の商品は国内・一般屋内用です。食品・植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■ ご用命は、信用とサービスの当店へ。